

PLANUNGSRICHTLINIEN


USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

	QUELLE
<p>B 06 STANDARD-PLANUNGEN (Schlafräume - Appartements)</p>	<p>B 01</p>
<p>Nachfolgend sind fünf Standard-Planungen dargestellt - Fig. 06.1 bis Fig. 06.5 (Typ 1-5).</p>	<p>B 02</p>
<p>Die Wahl des Grundrisstyps hängt im wesentlichen von der Raumtiefe des bestehenden Gebäudes ab. Vor Planungsbeginn legt "USAREUR" den Grundrisstyp fest.</p>	<p>B 03</p>
<p>Diese Standard-Planungen sind allen Sanierungsplanungen zugrunde zu legen. Auf die Anforderung, dass die Grundrisse übernommen werden müssen, wird in den weiteren Texten nicht mehr eingegangen.</p>	<p>B 04</p>
<p>Fig. 06.1 TYP 1</p>	<p>B 05</p>
<p>zeigt den typischen Standardgrundriss einer Einheit mit zwei Schlafräumen mit dazwischenliegendem Badezimmer, zwei Schrankräumen und der standardmäßig vorgegebenen Einrichtung. Der Standard-Grundriss ist für Raumtiefen mindestens 4,40 m - 5,19 m anzuwenden.</p>	<p>B 06</p>
<p>Ab einer bestimmten Raumtiefe ist es möglich, den Kühlschrank neben der Teeküche aufzustellen. Es kann dann bei diesem Standard-Grundriss auf eine Teeküchenbreite von 1,05 ausgewichen werden. Diese Änderung ist jedoch bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen und durch einen Grundriss zu belegen.</p>	<p>B 07</p>
	<p>B 08</p>
	<p>B 09</p>
	<p>B 10</p>
	<p>B 11</p>
	<p>B 12</p>
	<p>B 13</p>
	<p>B 14</p>
	<p>B 15</p>

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1 - TYP 1

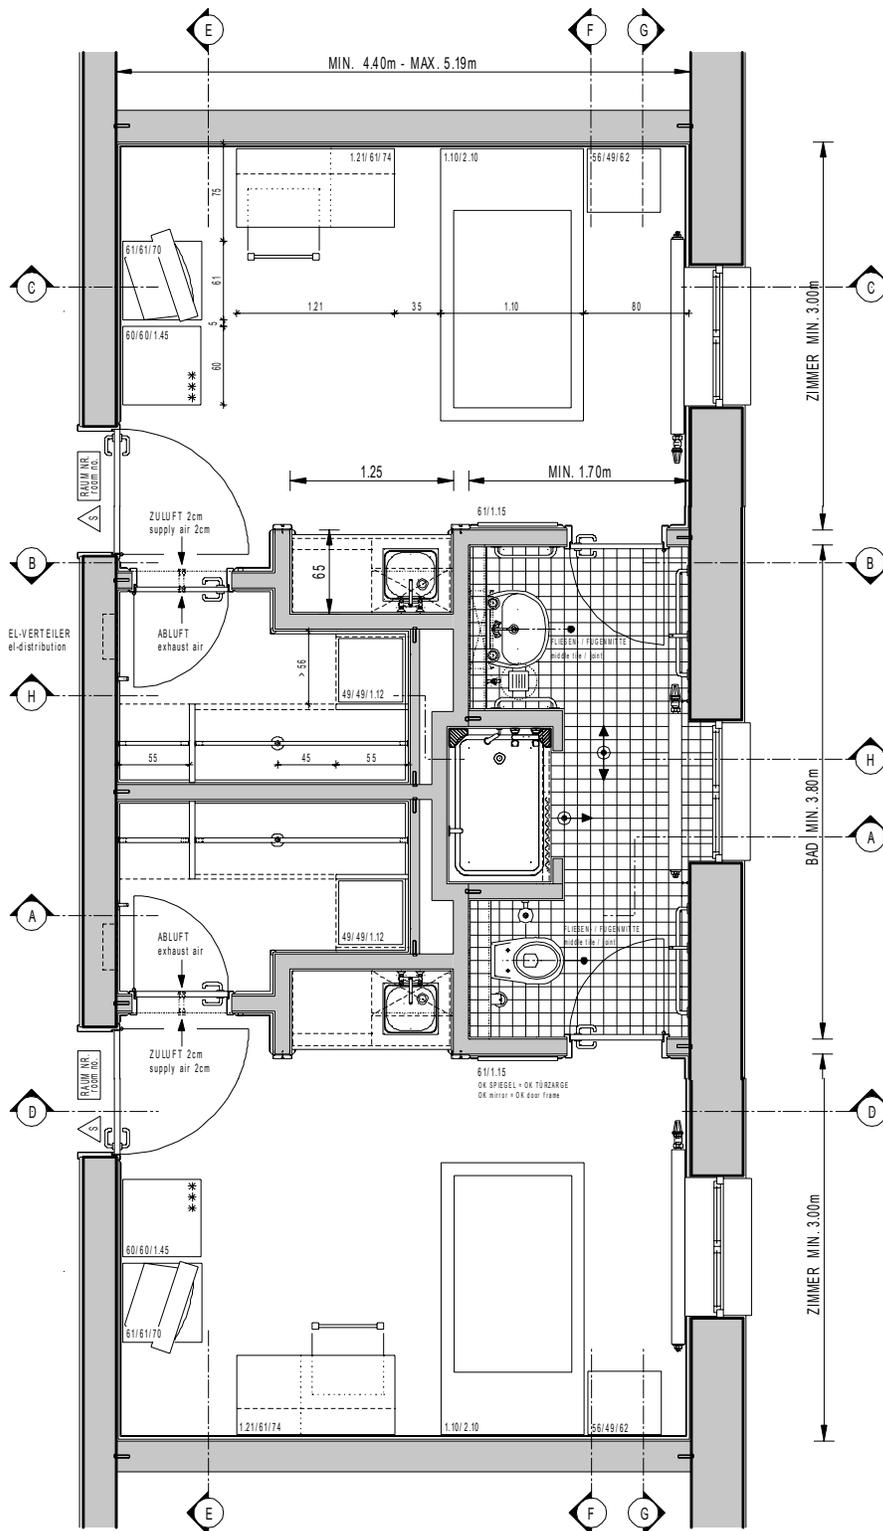

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1.1 Schnitt A-A


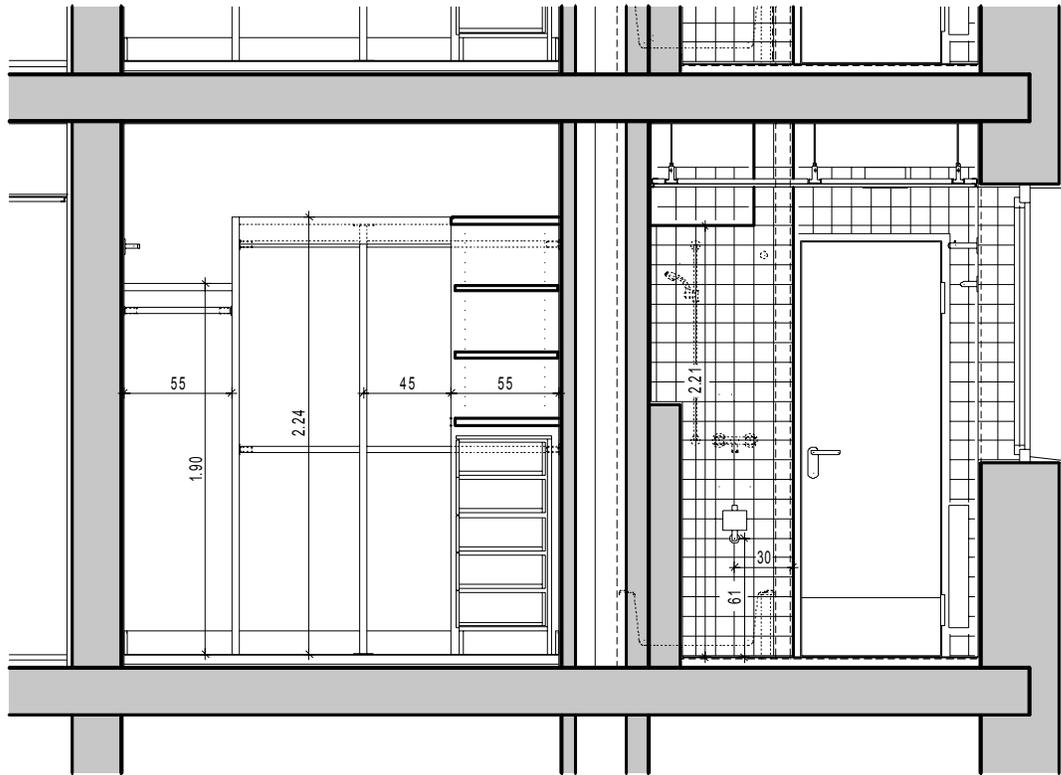


Fig. 06.1.2 Schnitt B-B

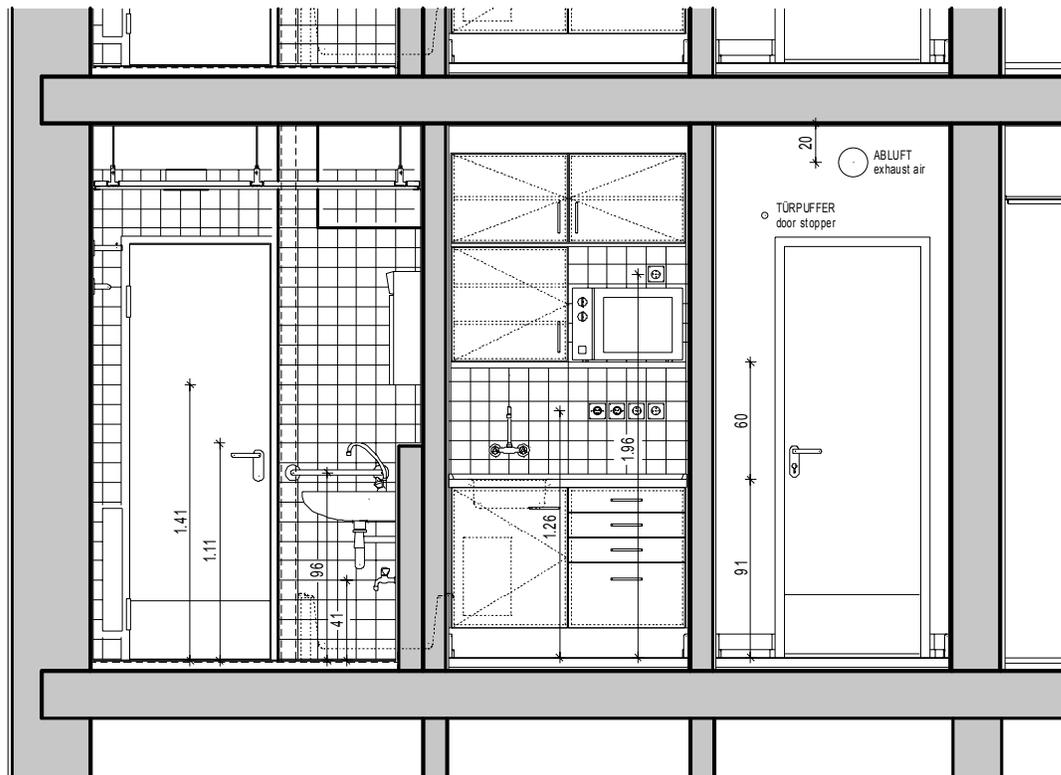

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1.3 Schnitt C-C


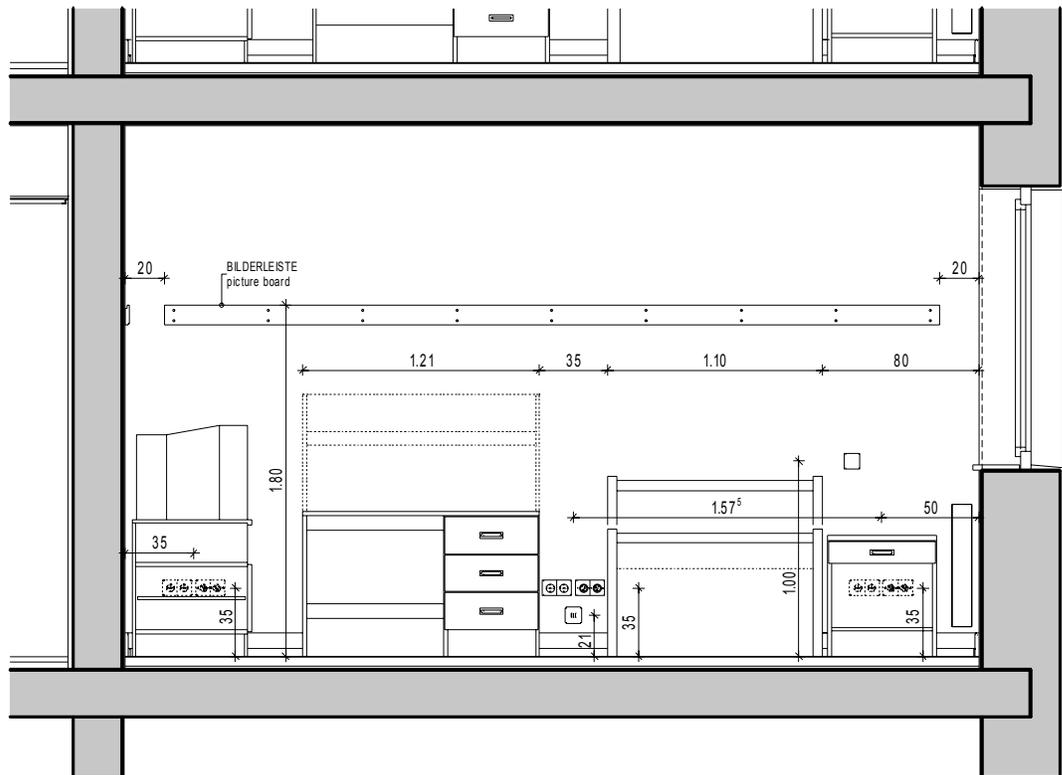


Fig. 06.1.4 Schnitt D-D

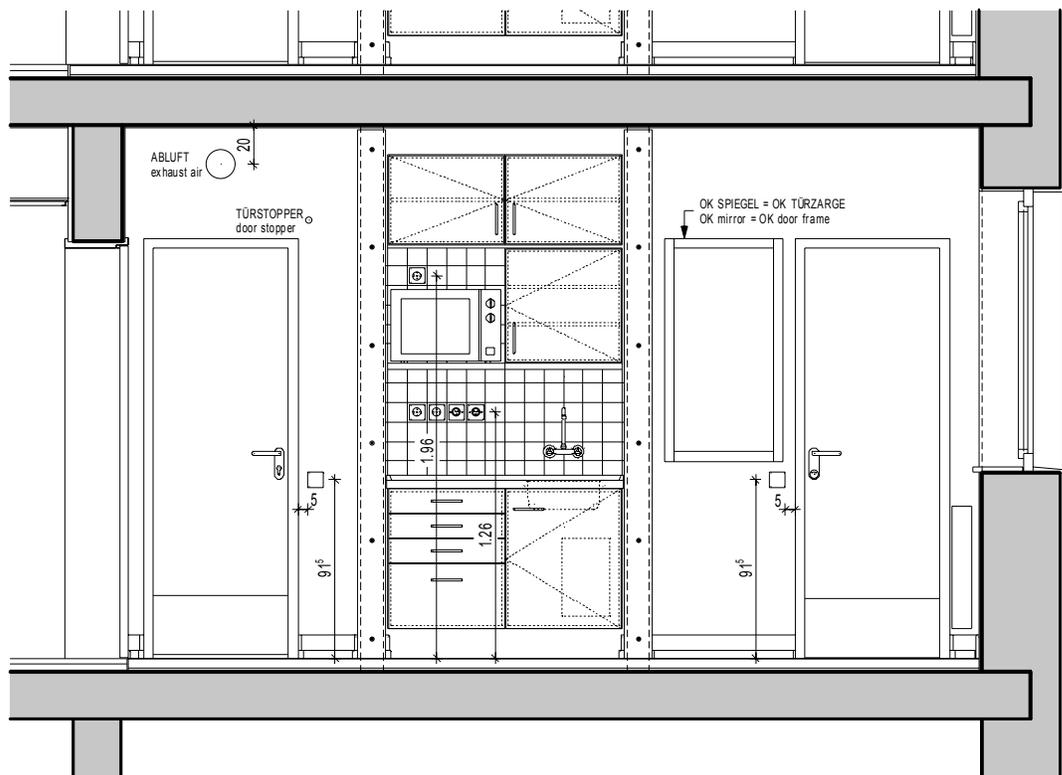

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15


PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1.5 Schnitt E-E

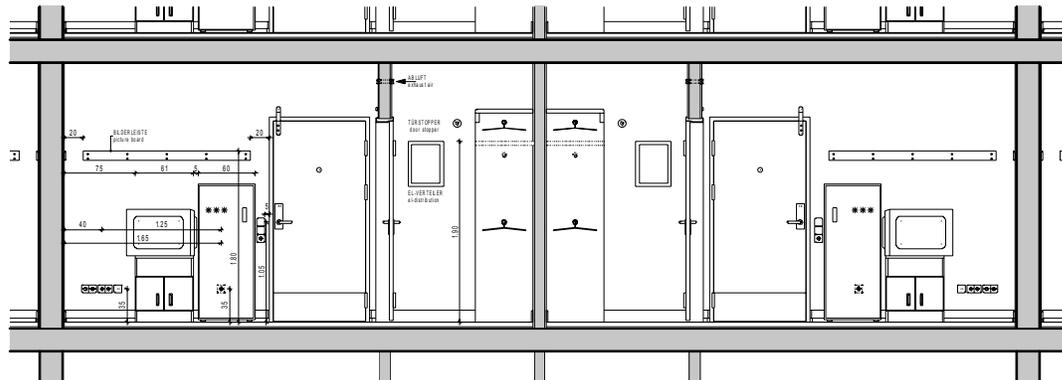

Detailschnitt E-E

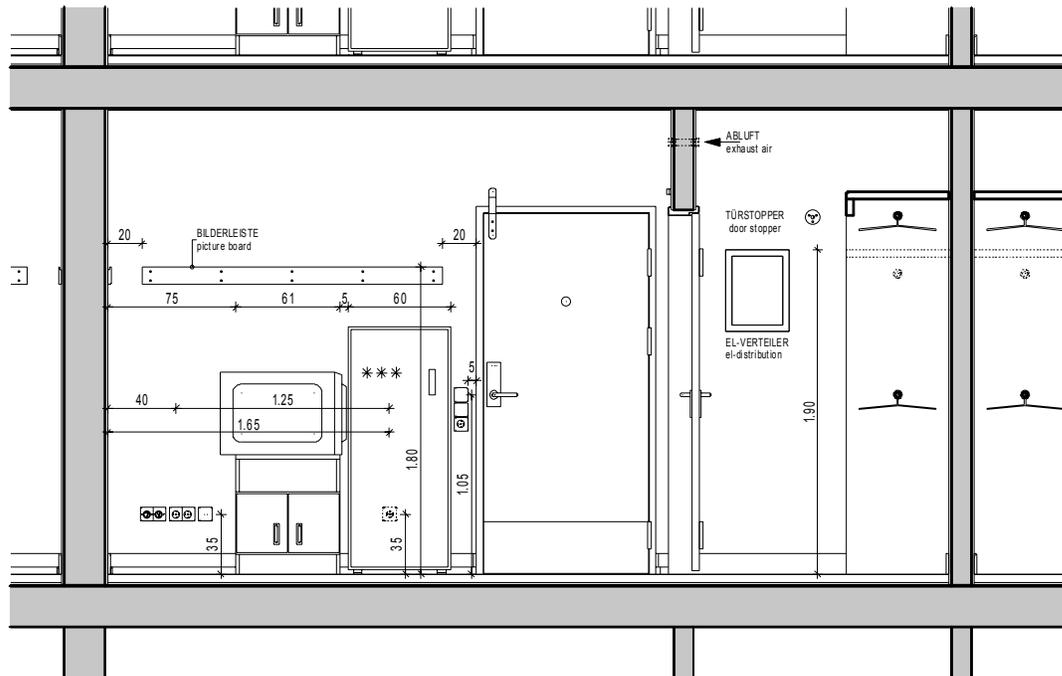

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15


PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1.6 Schnitt F-F

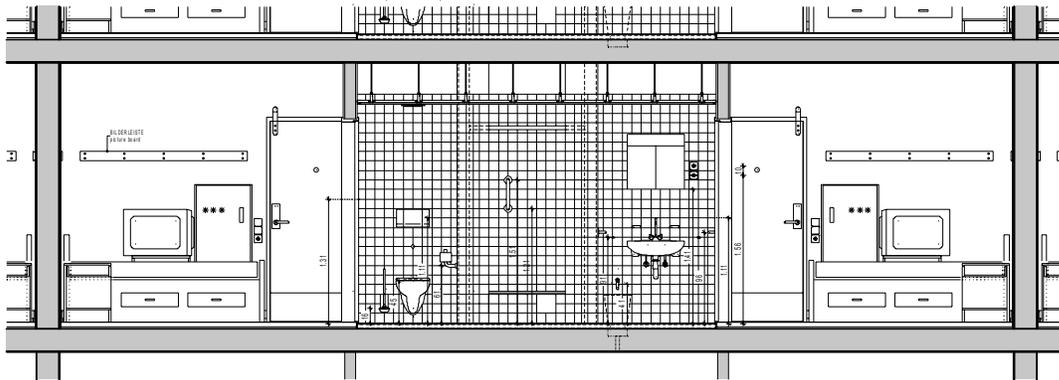

Detailschnitt F-F

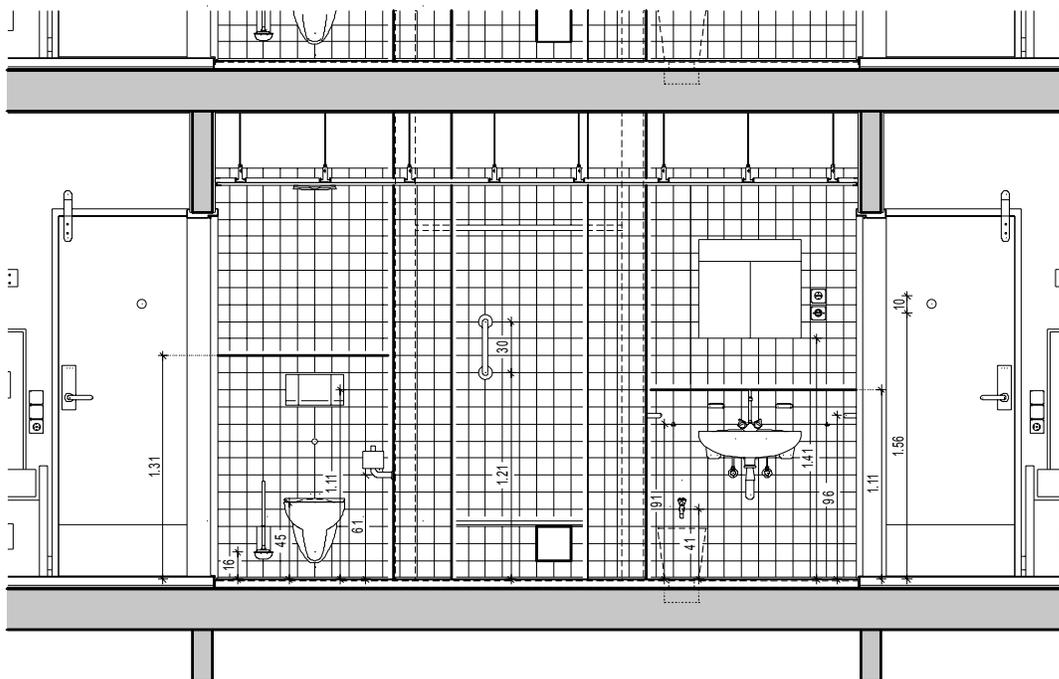

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN


USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1.7 Schnitt G-G

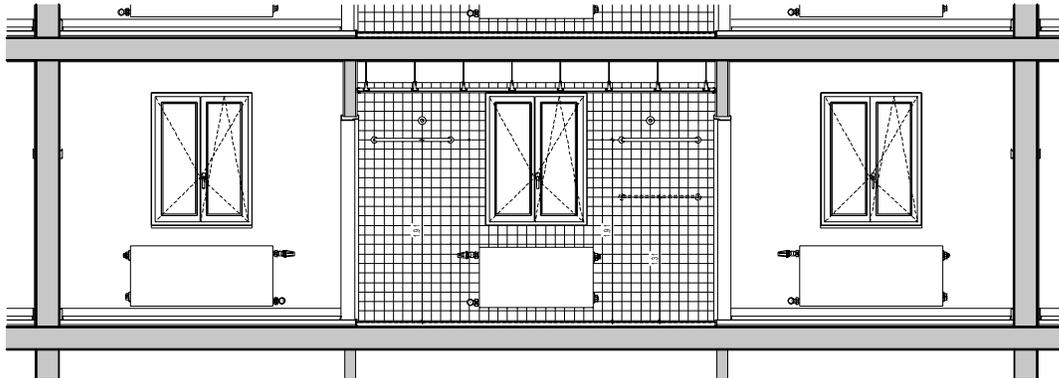

Detailschnitt G-G

Dargestellt ist der Idealfall mit dem Fenster in der Mitte des Raumes, Anordnung der Badetuchhalter rechts und links des Fensters. Diese Lösung wird bevorzugt. Rückt das Fenster aus der Mitte, dann sind die Badetuchhalter wie dargestellt einseitig übereinander anzubringen.

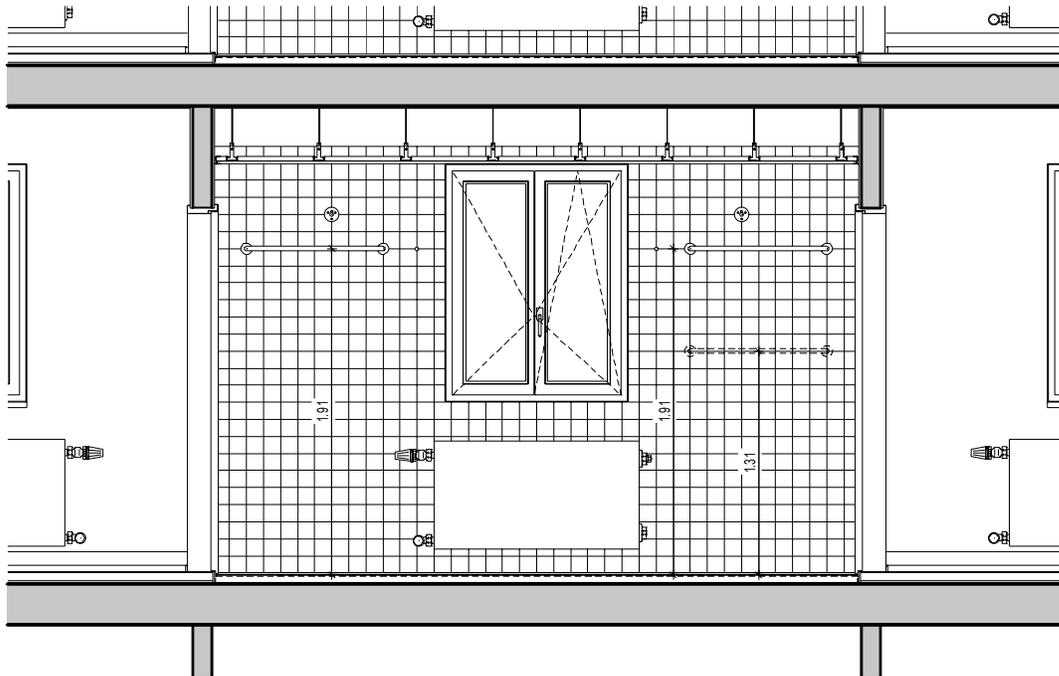

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.1.8 Schnitt H-H

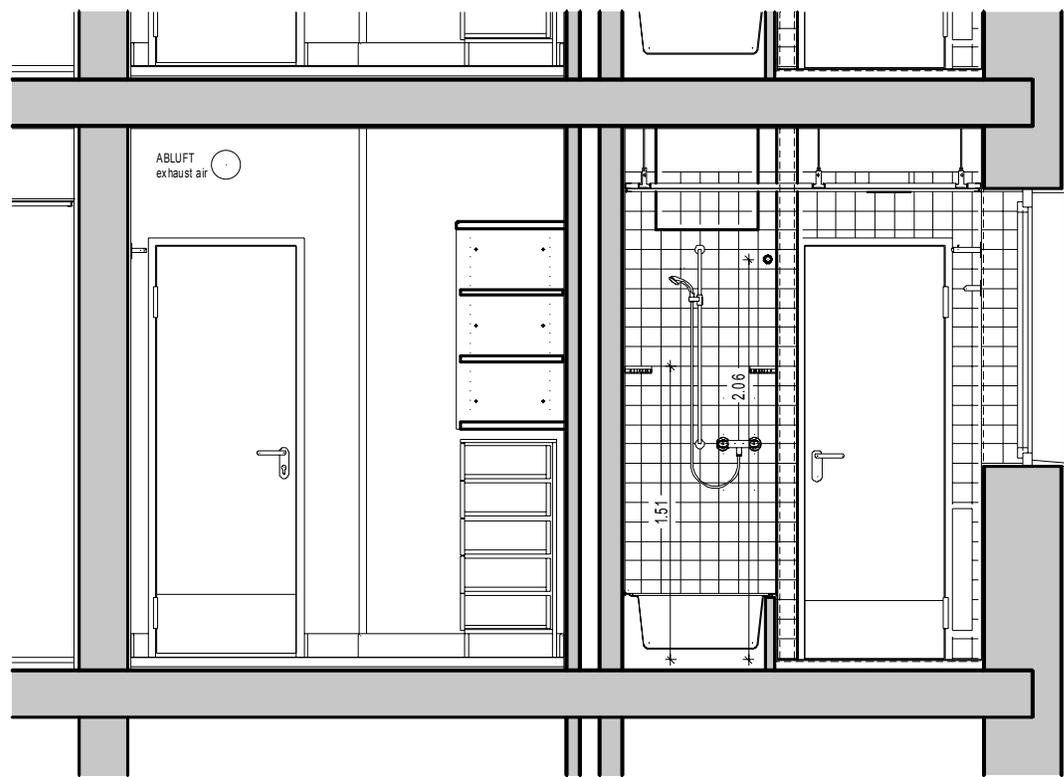

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2 - TYP 2

zeigt den typischen Standardgrundriss einer Wohneinheit mit dazwischenliegendem Badezimmer und der standardmäßig vorgegebenen Einrichtung sowohl des Schlafraumes als auch des Badezimmers und Schrankraumes.

Dieser Standard-Grundriss ist für Raumtiefen von mindestens 5,20 m bis maximal 5,99 anzuwenden.

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2 - TYP 2

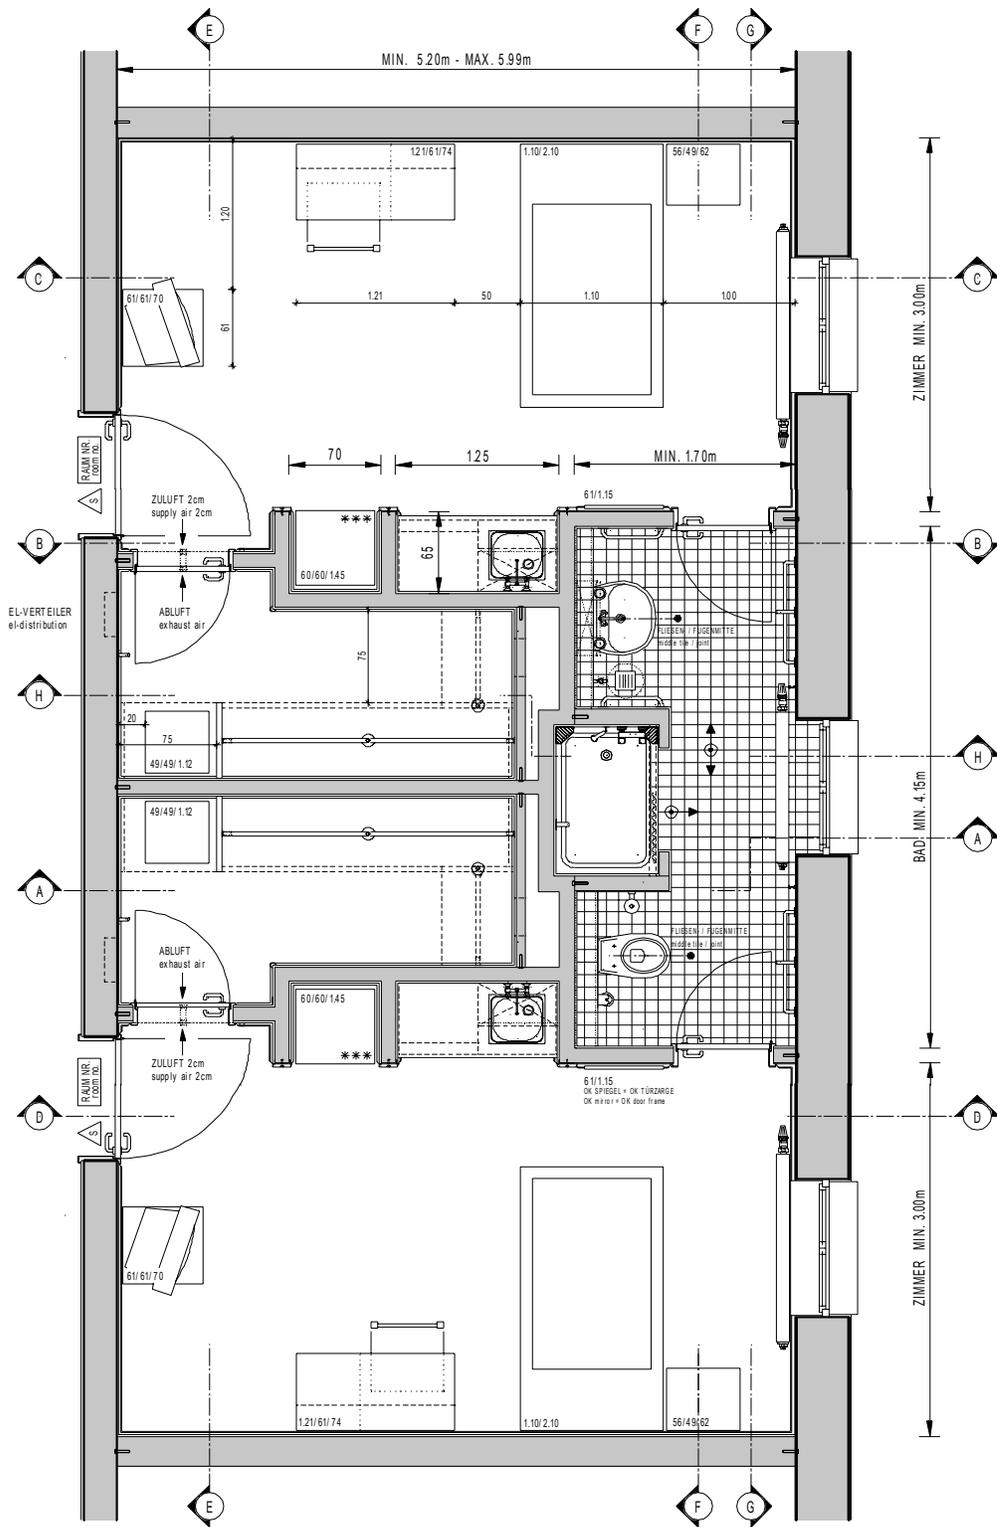

B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2.1 Schnitt A-A


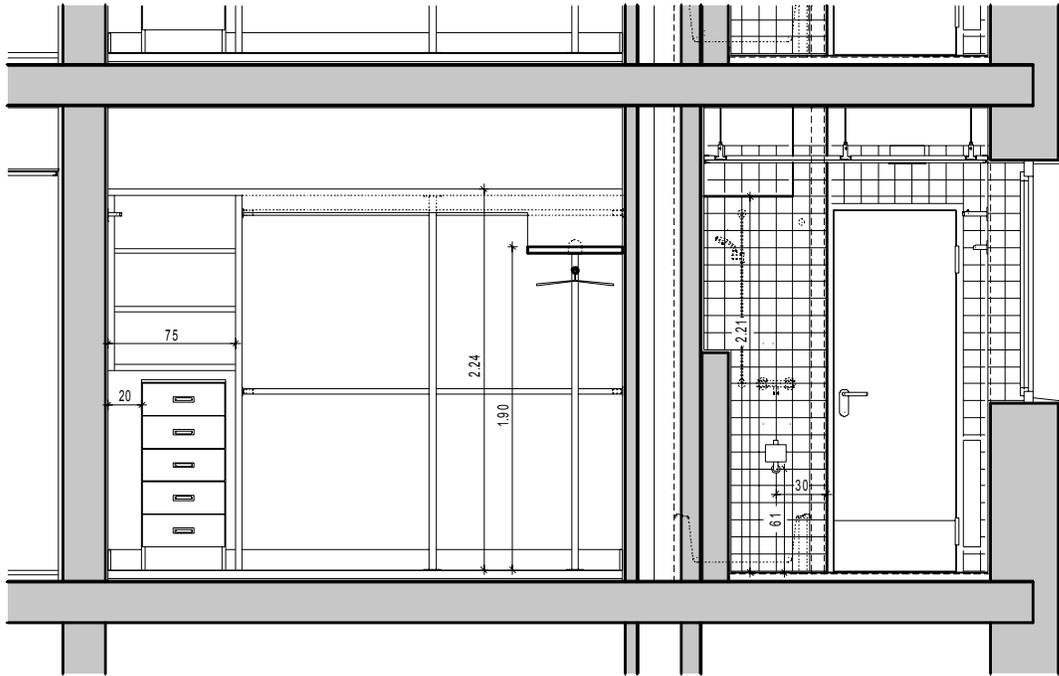


Fig. 06.2.2 Schnitt B-B

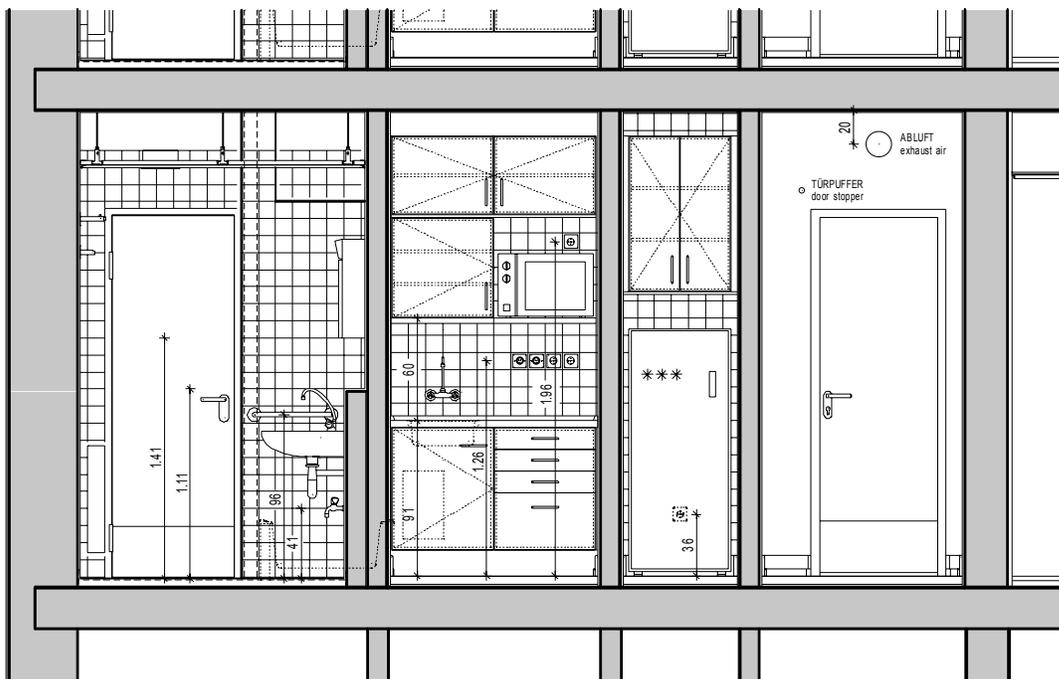

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2.3 Schnitt C-C


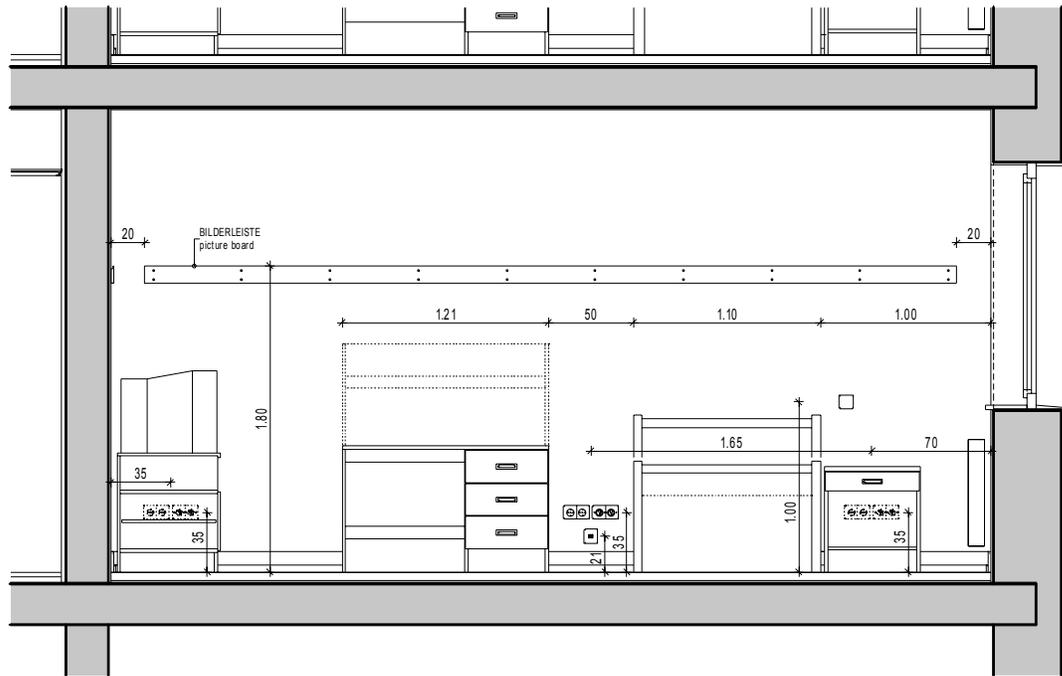


Fig. 06.2.4 Schnitt D-D

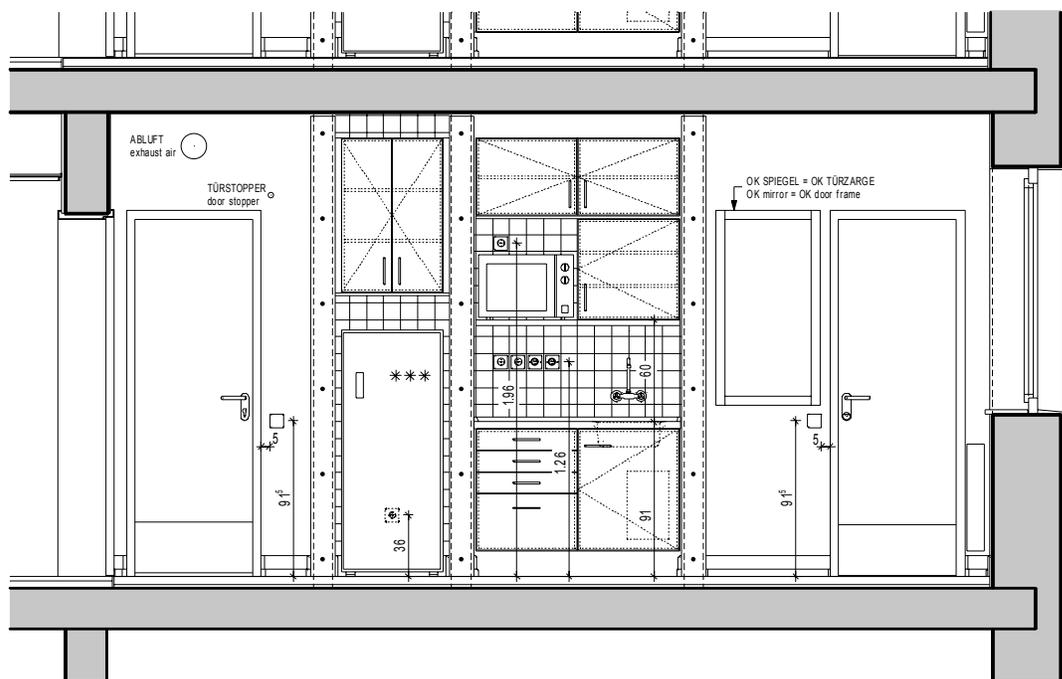

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15


PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2.5 Schnitt E-E

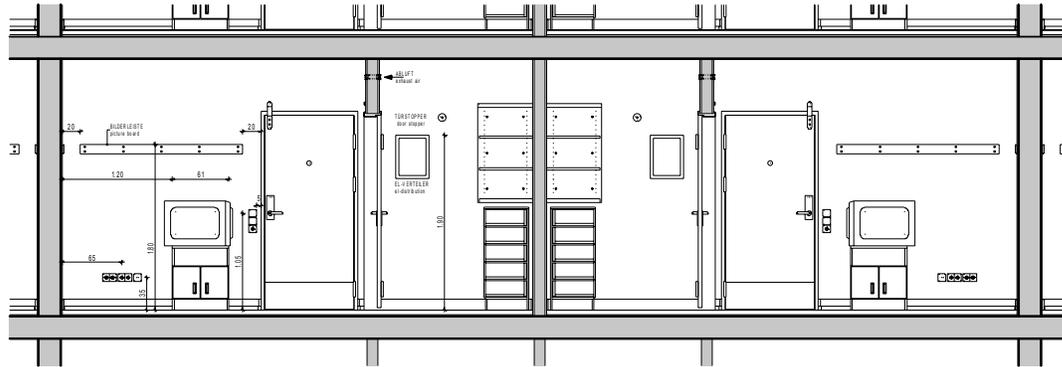

Detailschnitt E-E

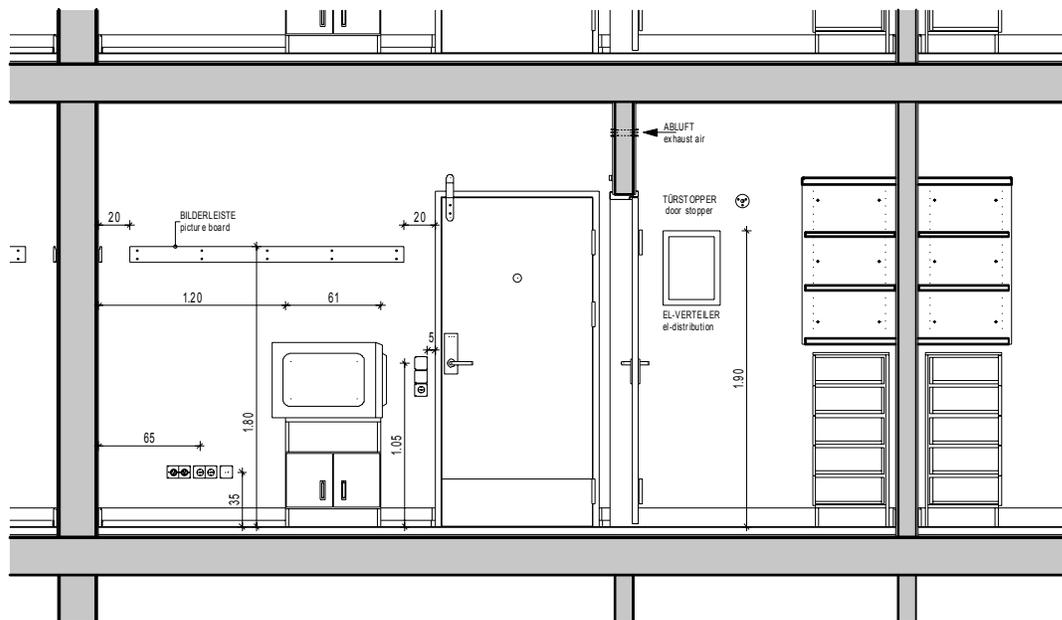

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15


PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2.6 Schnitt F-F

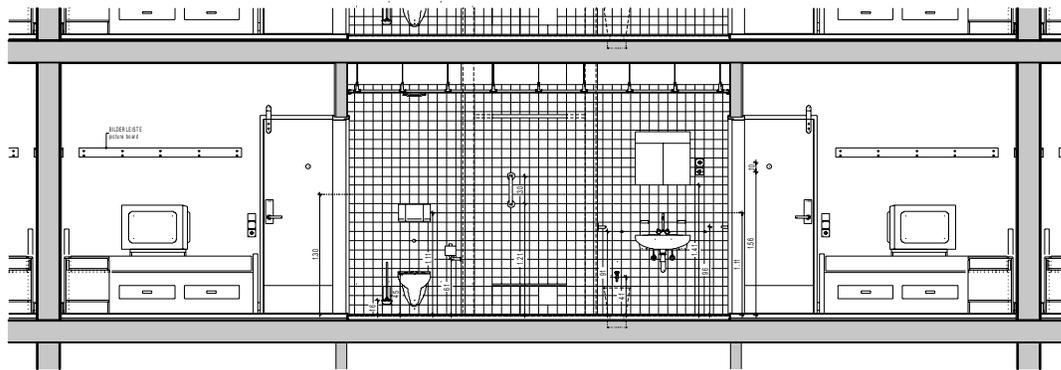

Detailschnitt F-F

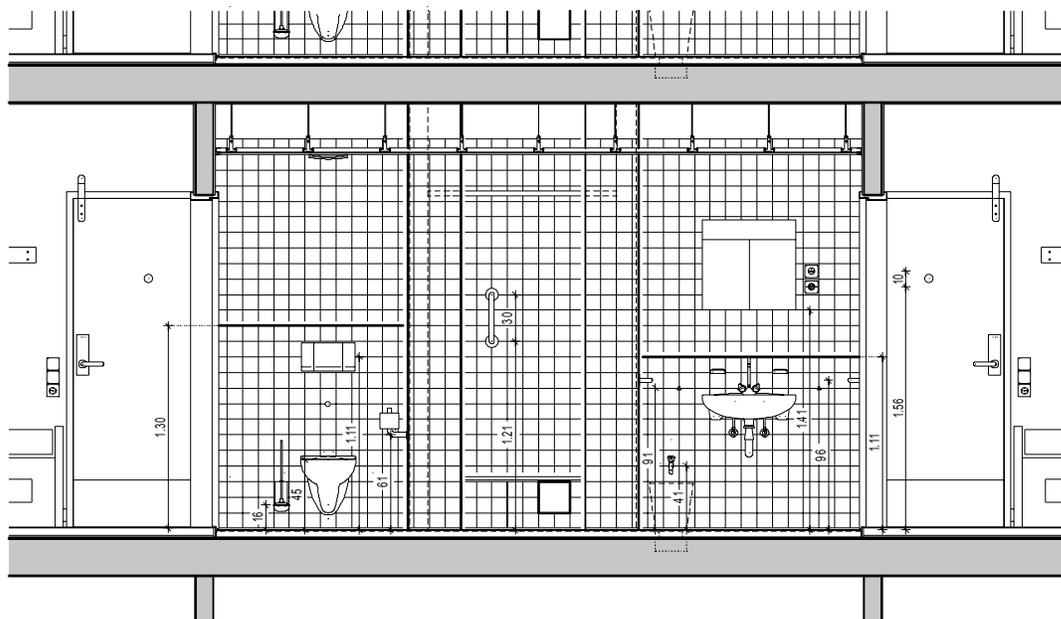

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15


PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2.7 Schnitt G-G

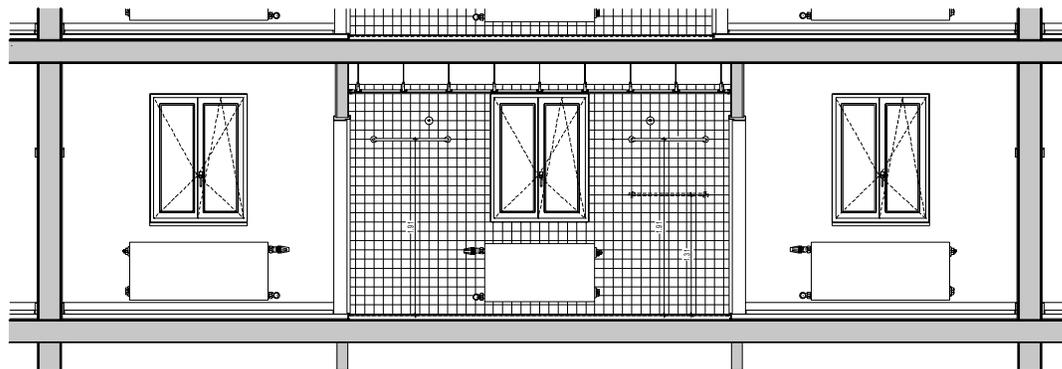

Detailschnitt G-G

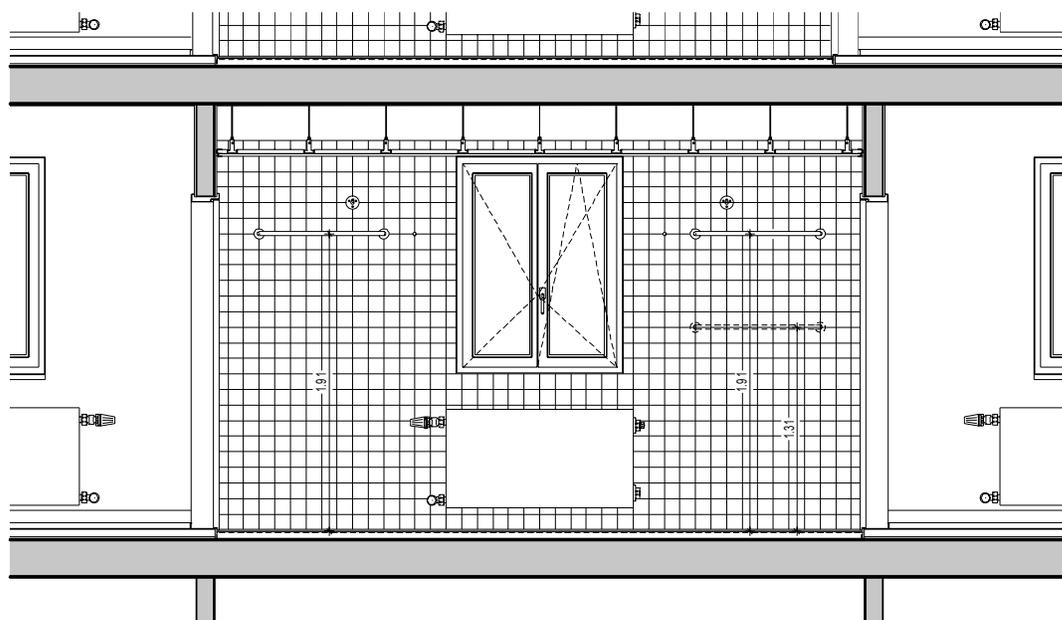

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.2.8 Schnitt H-H

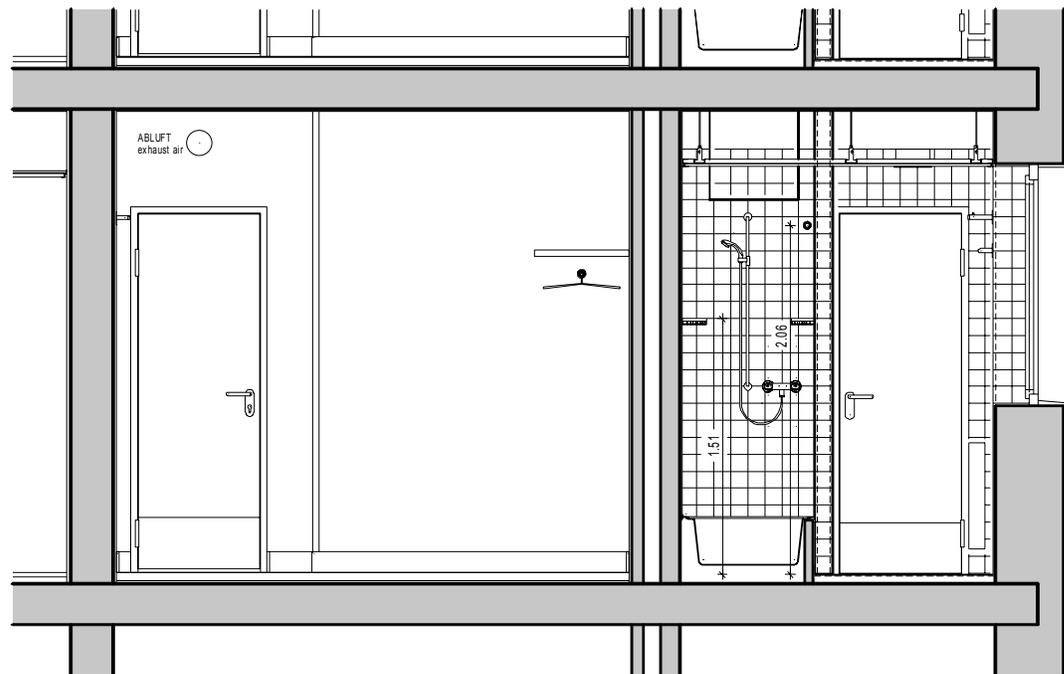

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN


USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

		QUELLE
Fig. 06.3 - TYP 3		B 01
<p>zeigt den typischen Standard-Grundriss einer Einheit mit zwei Schlafräumen und dazwischen liegendem Badezimmer, zwei Schrankräume und einem Vorraum mit der standardmäßig vorgegebenen Einrichtung.</p>		B 02
<p>Der Grundriss ist auch spiegelbildlich zu bauen, es ist die Appartement-Eingangstür auszuführen, die näher am Treppenhaus liegt.</p>		B 03
<p>Der Standard-Grundriss ist für Raumtiefen ab 6,00 m anzuwenden.</p>		B 04
<p>In der Nische zwischen der Teeküche und dem Schrankraum ist eine Tischplatte einzubauen. Höhe siehe Fig. 06.3.8, Seite 55. Die Tischplatte ist dreiseitig mit einem weissen Aluminium-Winkel aufzulegen. Tischplatte analog der Teeküchenabdeckung. Farbton, Qualität und Formung.</p>		B 05
Erzeugnis	Becker	B 06
Breite	120cm	
Tiefe	60cm	
Dicke	40mm	
Artikel	PSR 60 Ahorn hell	
Wandabschlussprofile mit 2 Innenecken und 2 Stirnabschlussprofilen.	ZP 1-90	B 07
Alternativfabrikate sind:	ZEIKO LEICHT	B 08
		B 09
		B 10
		B 11
		B 12
		B 13
		B 14
		B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.3 - TYP 3

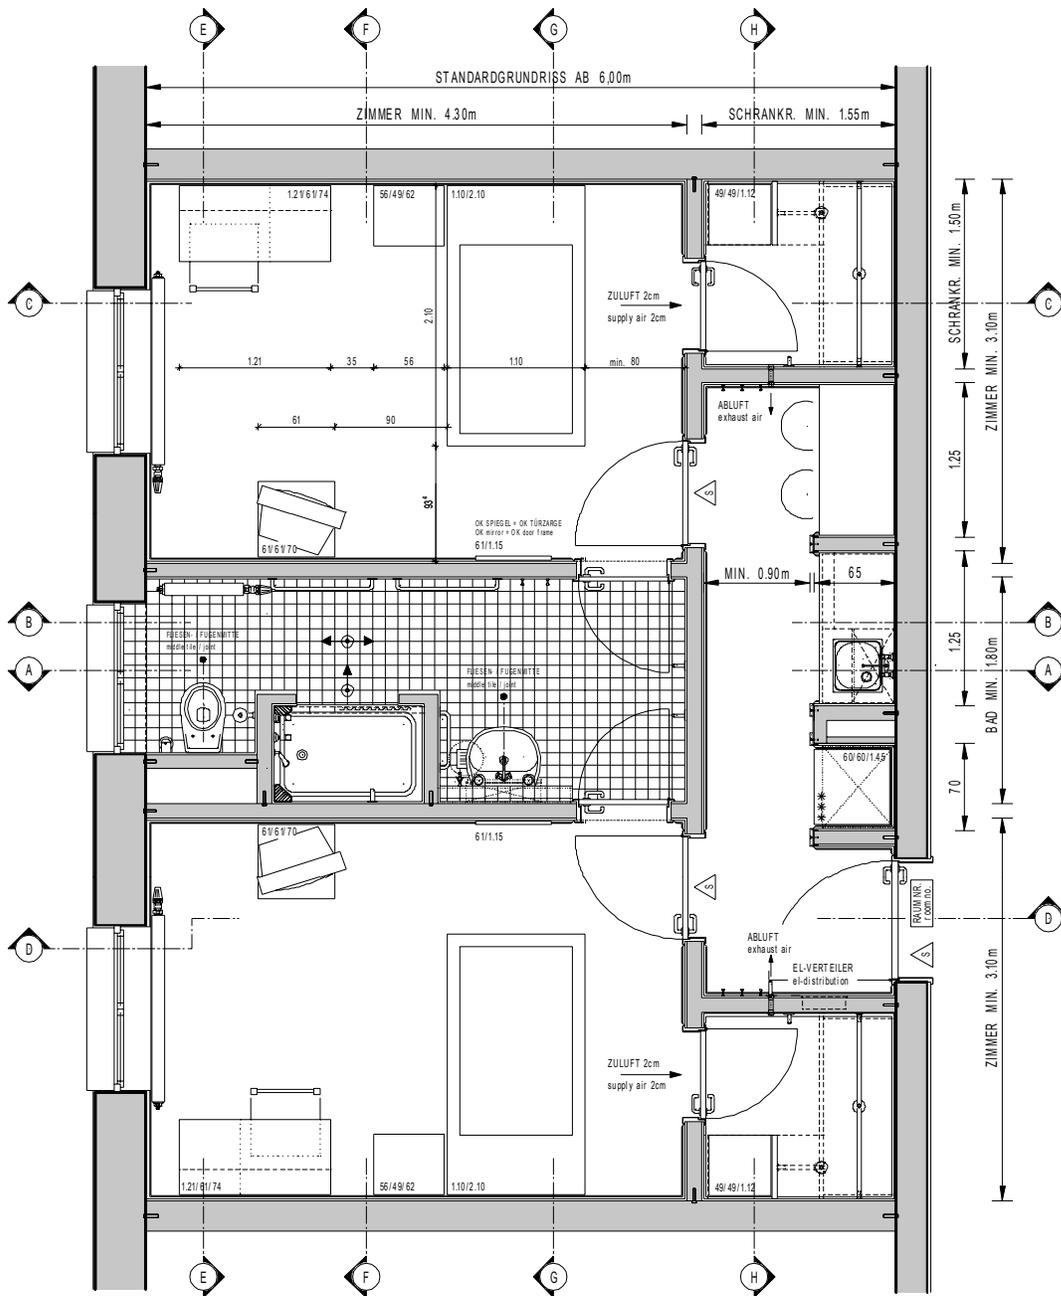

B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.3.1 Schnitt A-A


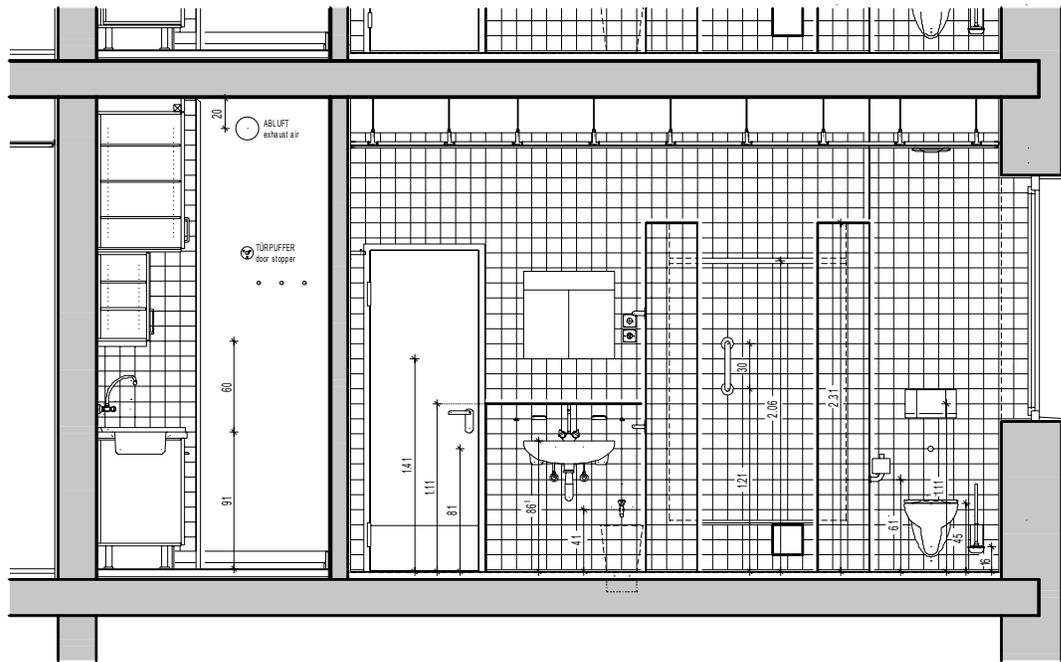


Fig. 06.3.2 Schnitt B-B

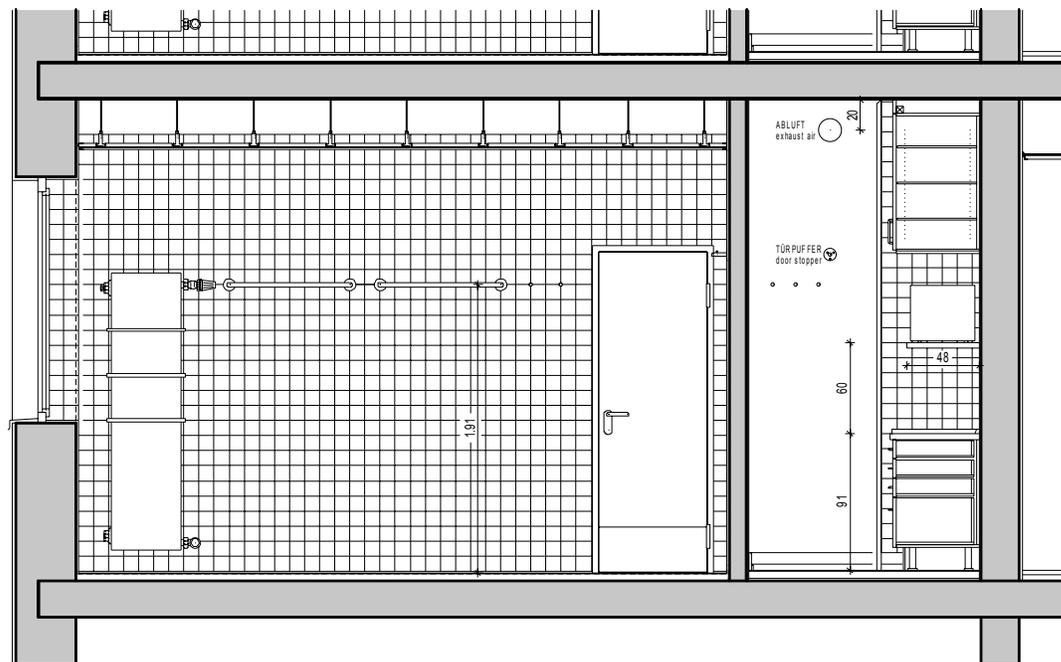

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.3.3 Schnitt C-C


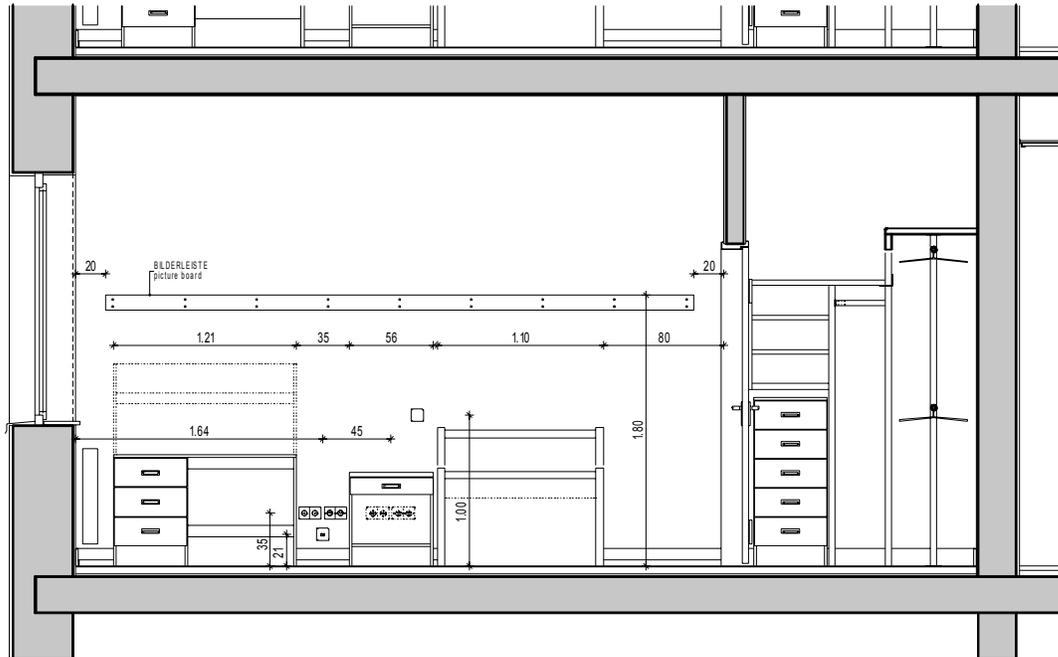


Fig. 06.3.4 Schnitt D-D

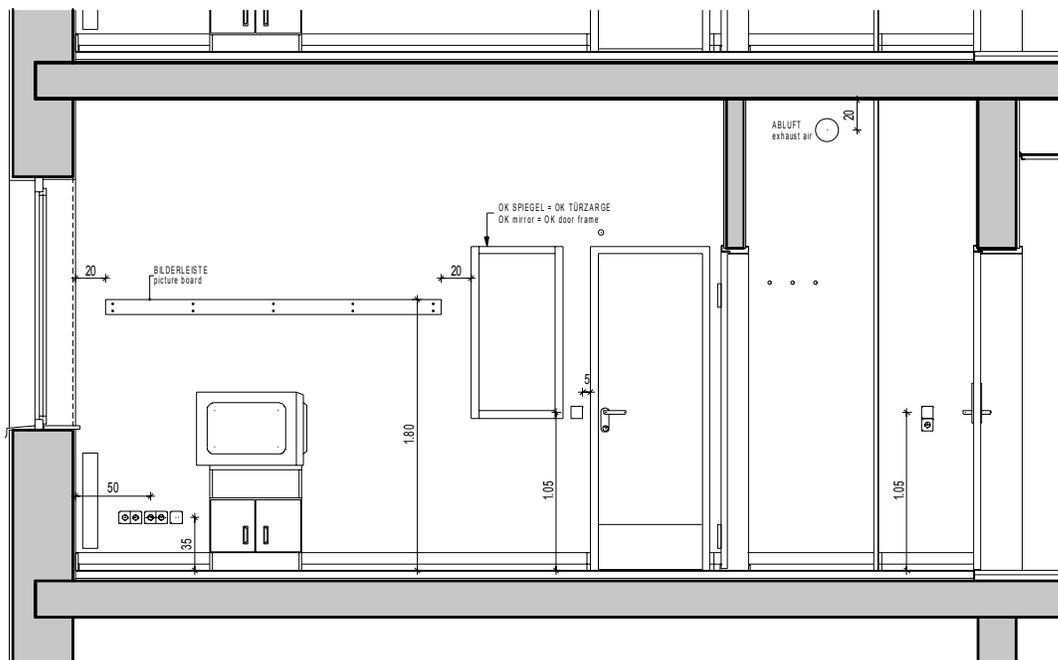

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.3.5 Schnitt E-E


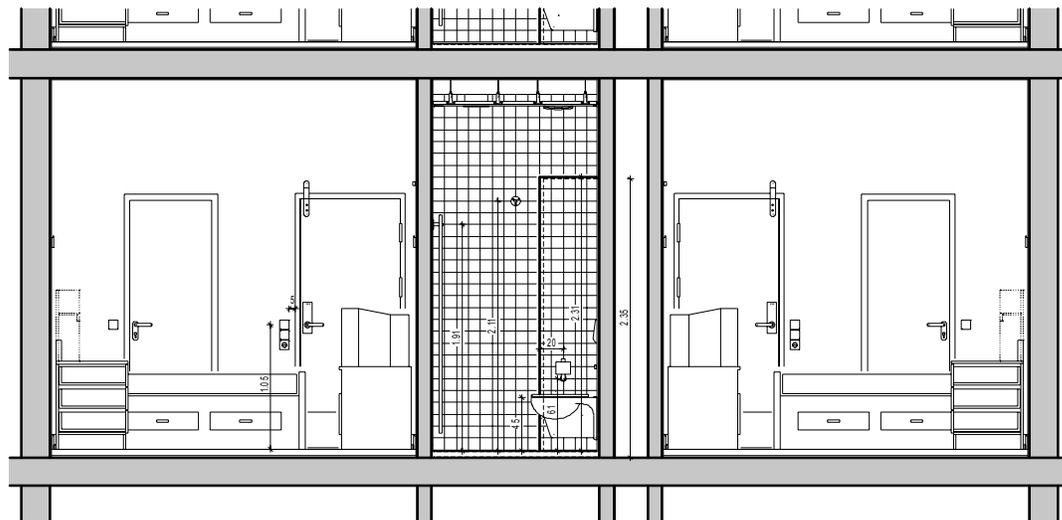


Fig. 06.3.6 Schnitt F-F

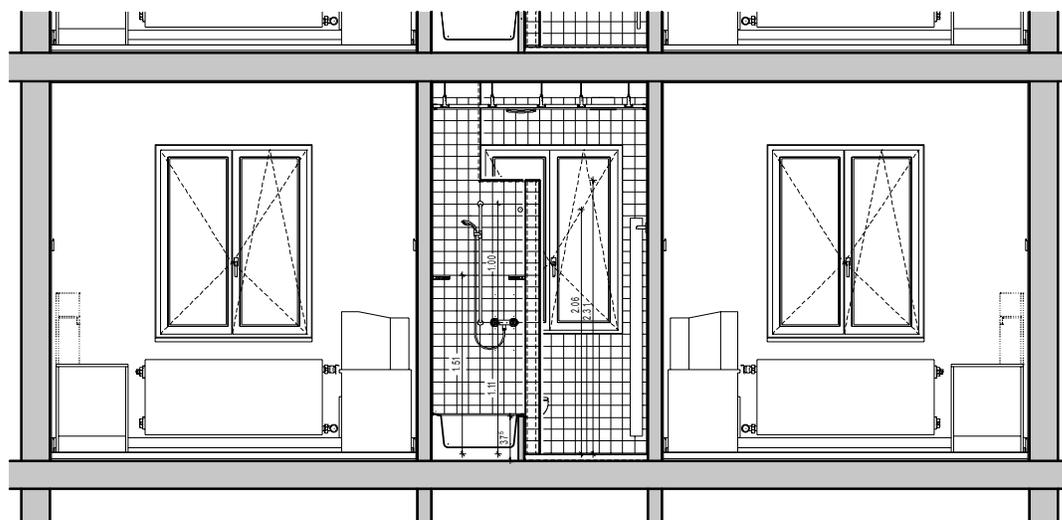

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.3.7 Schnitt G-G

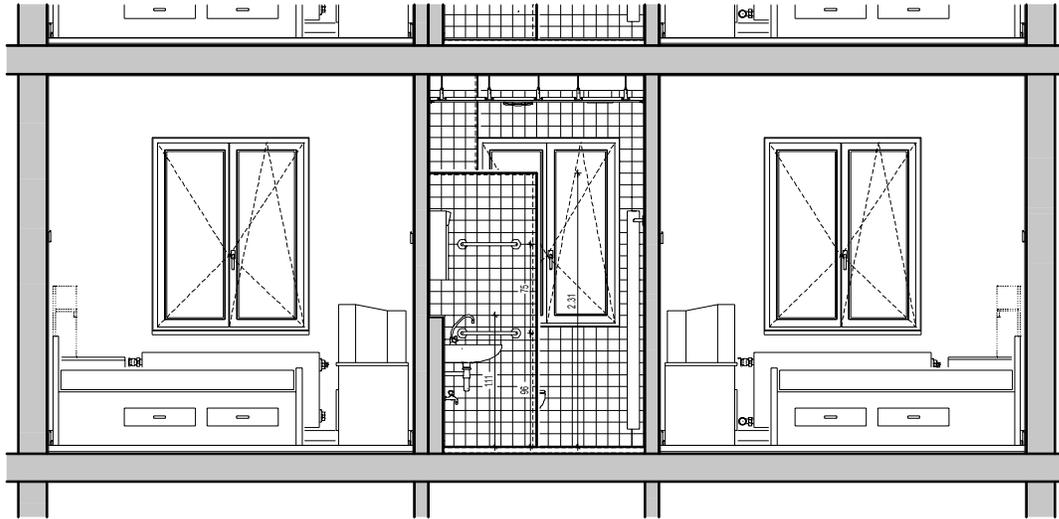

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11


B 12

B 13

B 14

B 15

Fig. 06.3.8 Schnitt H-H

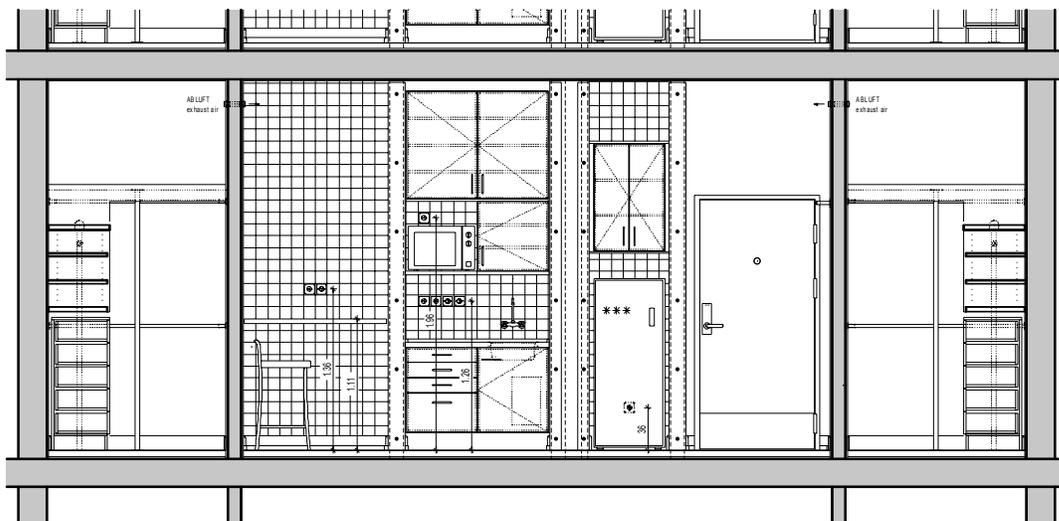

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.4 - TYP4

zeigt den typischen Standard-Grundriss einer Wohneinheit mit dazwischen liegendem Badezimmer und der standardmäßig vorgegebenen Einrichtung sowohl des Schlafraumes als auch des Badezimmers und Schrankraumes für den Ausbau von Schlafräumen im Dachgeschoss.

In diesen Standard-Grundriss sind die Mindestabmessungen, welche vorhanden sein müssen, um einen Dachgeschossausbau vorzunehmen, angegeben.

Dieser Standard-Grundriss eignet sich für den Ausbau von Dachgeschossen ab einer Mindestraumtiefe von 4,40 m bei einer außenliegenden Höhenbegrenzungslinie von mindestens 2,20 m (Ausbau Fertigmaß).

Sonderformen, welche zugelassen sind, sind bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen.

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.4 - TYP 4

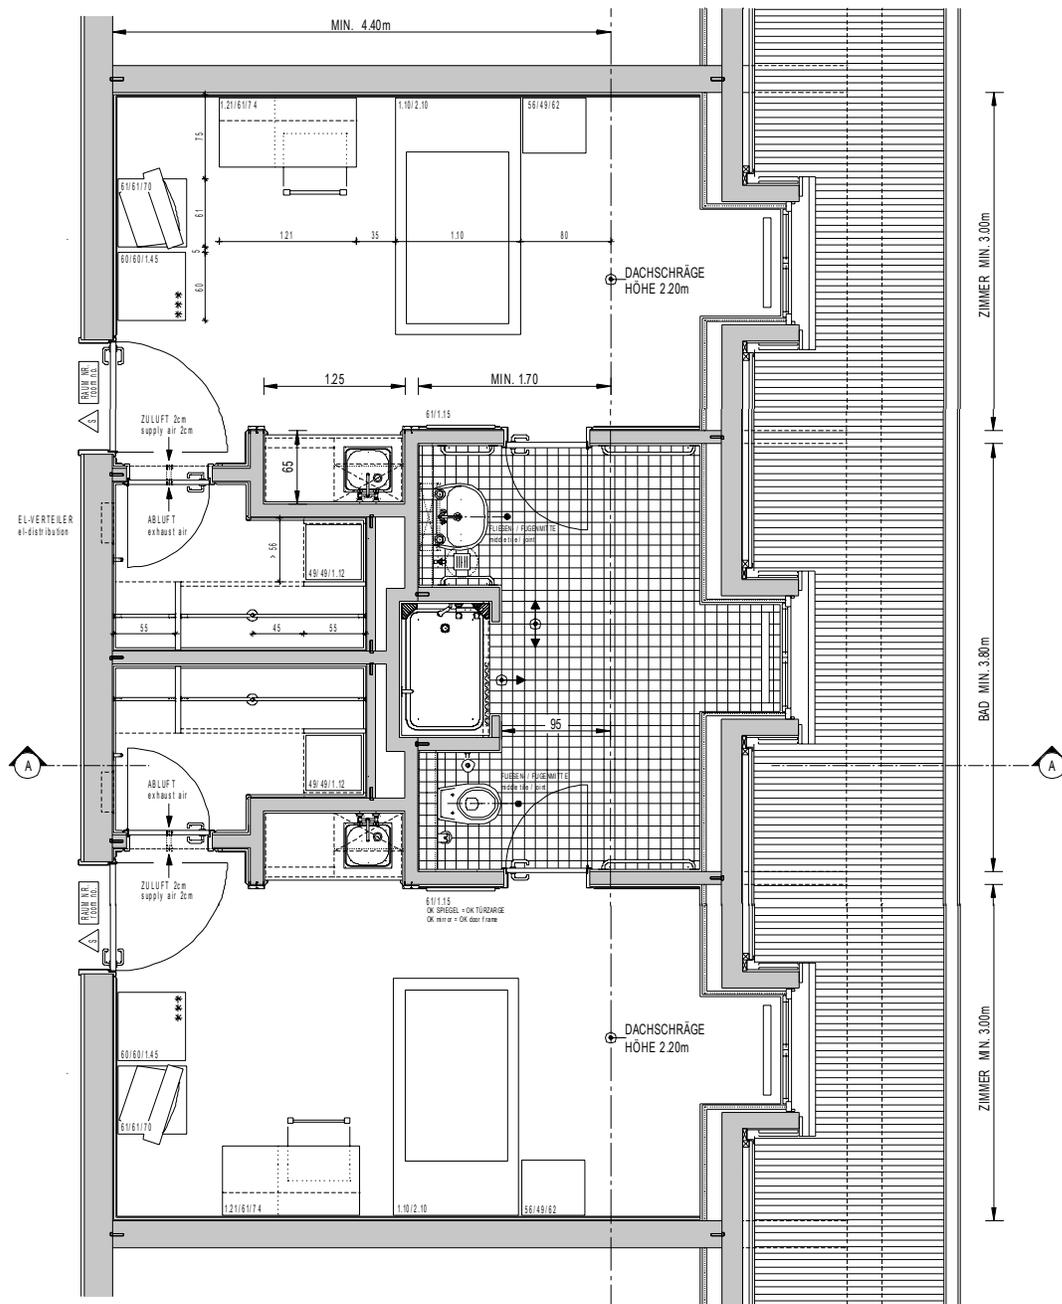


B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.4.1 Schnitt A-A

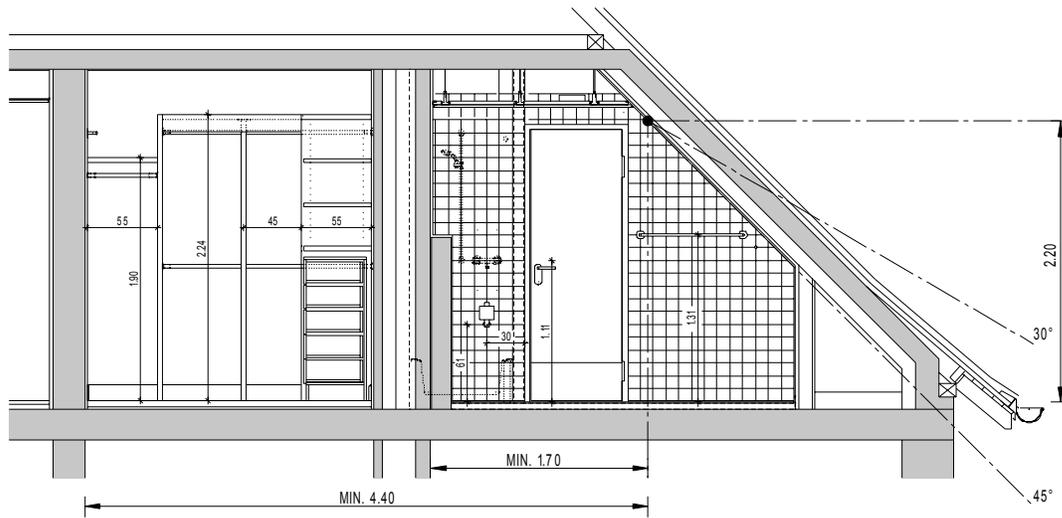

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig06.5 - TYP 5

zeigt den typischen Standard-Grundriss einer Wohneinheit mit Badezimmer und Schrankraum sowie der standardmäßig vorgegebenen Einrichtung eines NCO-Zimmers.

Andere Anordnungen sind möglich, diese sind bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen.

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

Fig06.5 - TYP 5

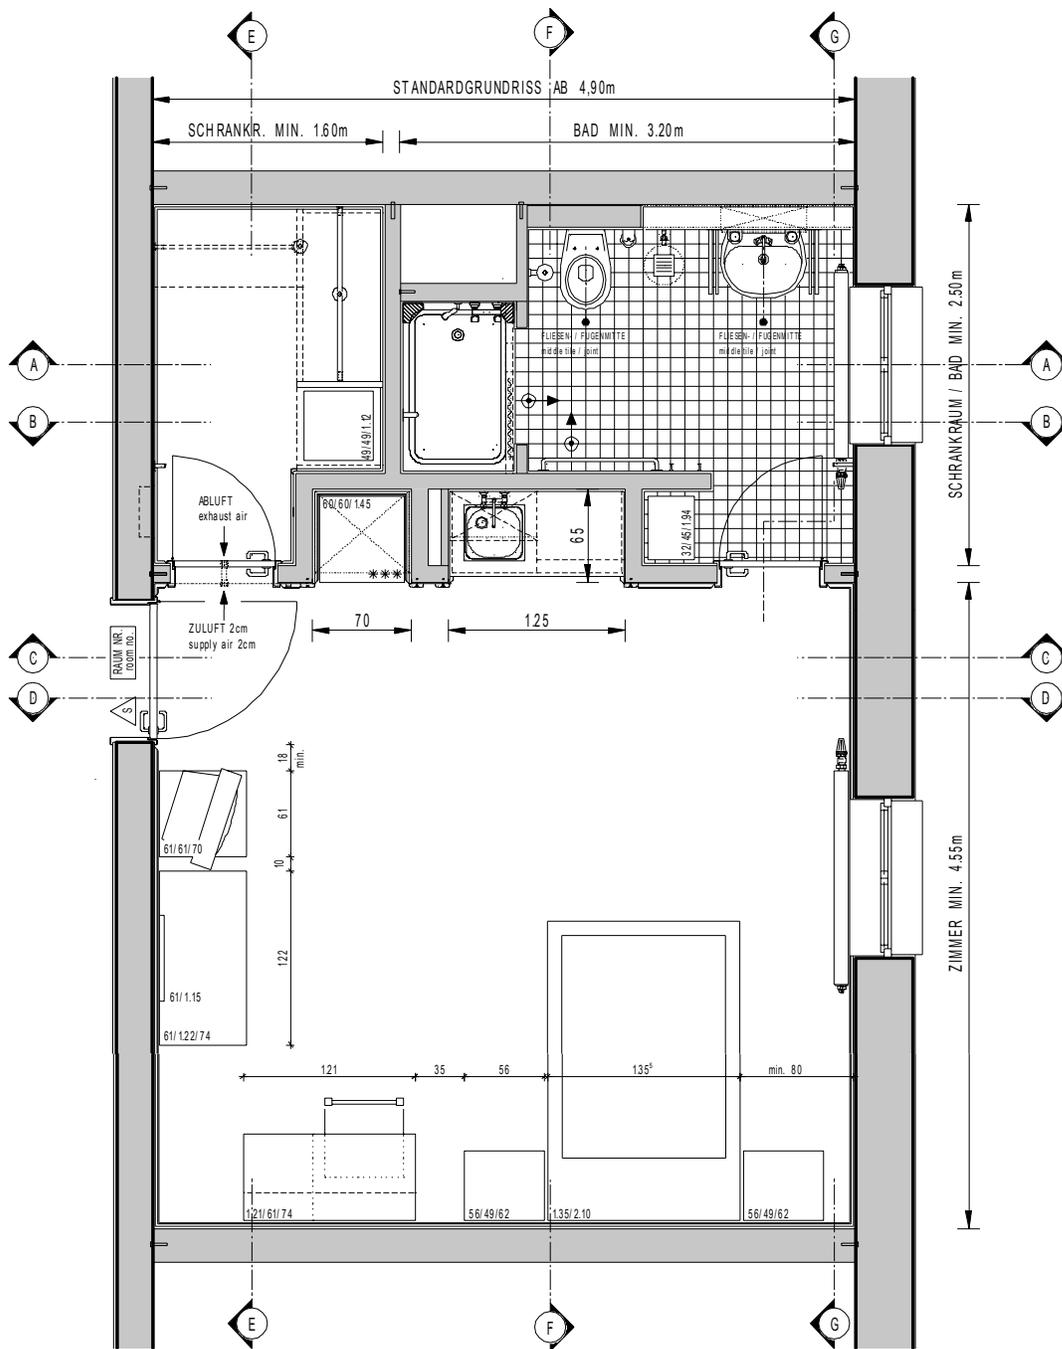

B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.5.1 Schnitt A-A


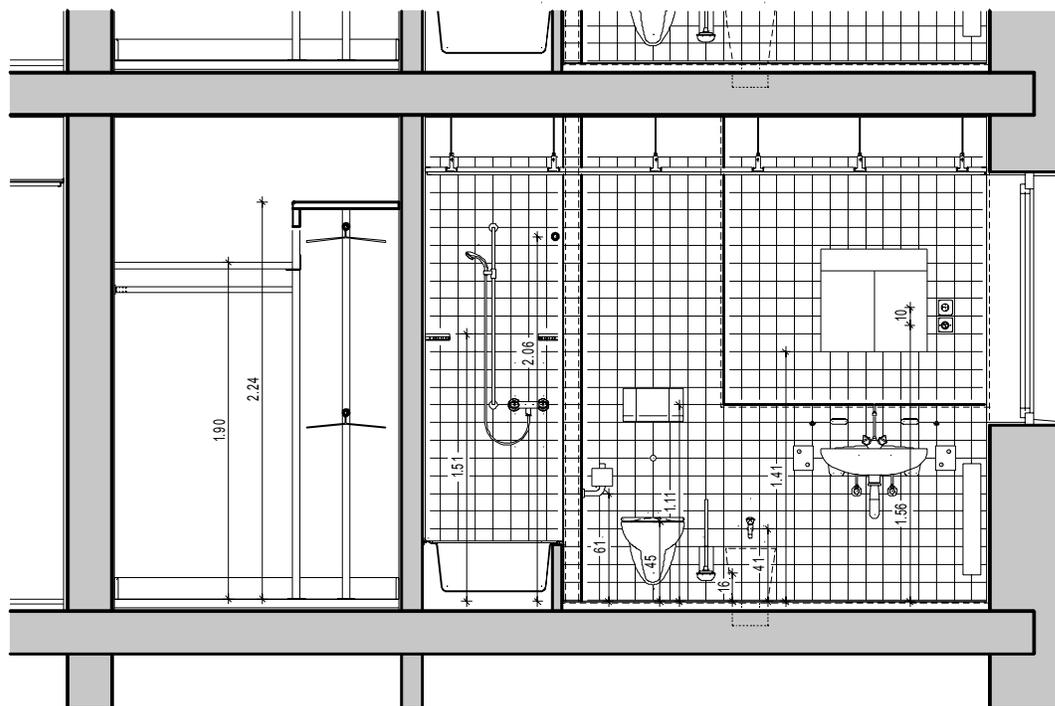


Fig. 06.5.2 Schnitt B-B

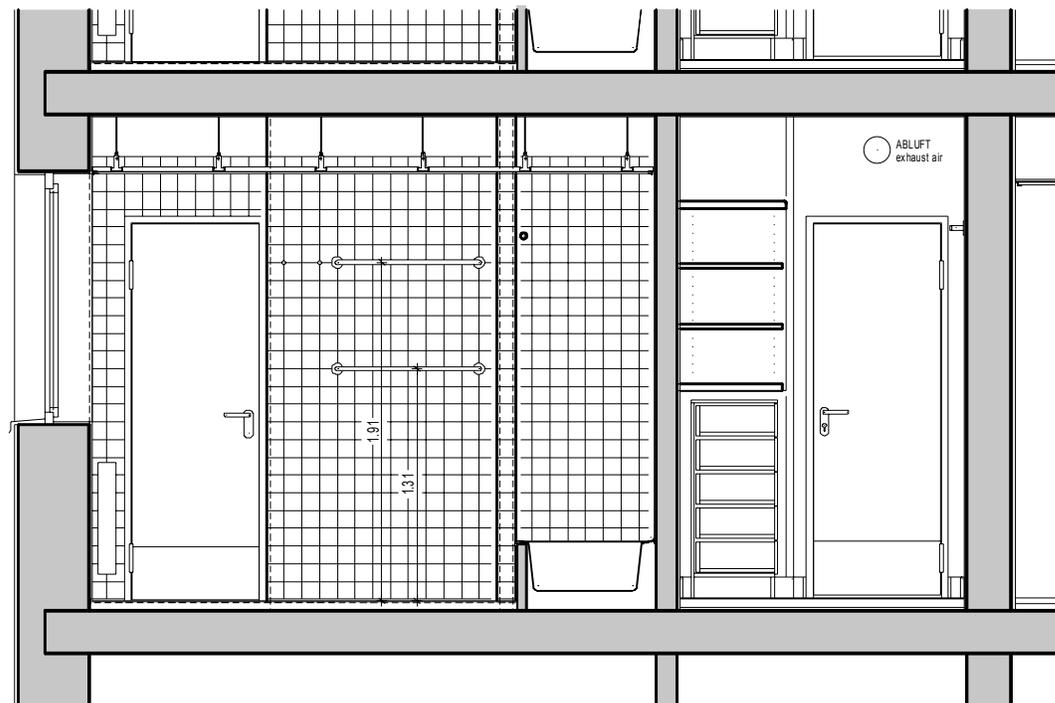

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.5.3 Schnitt C-C


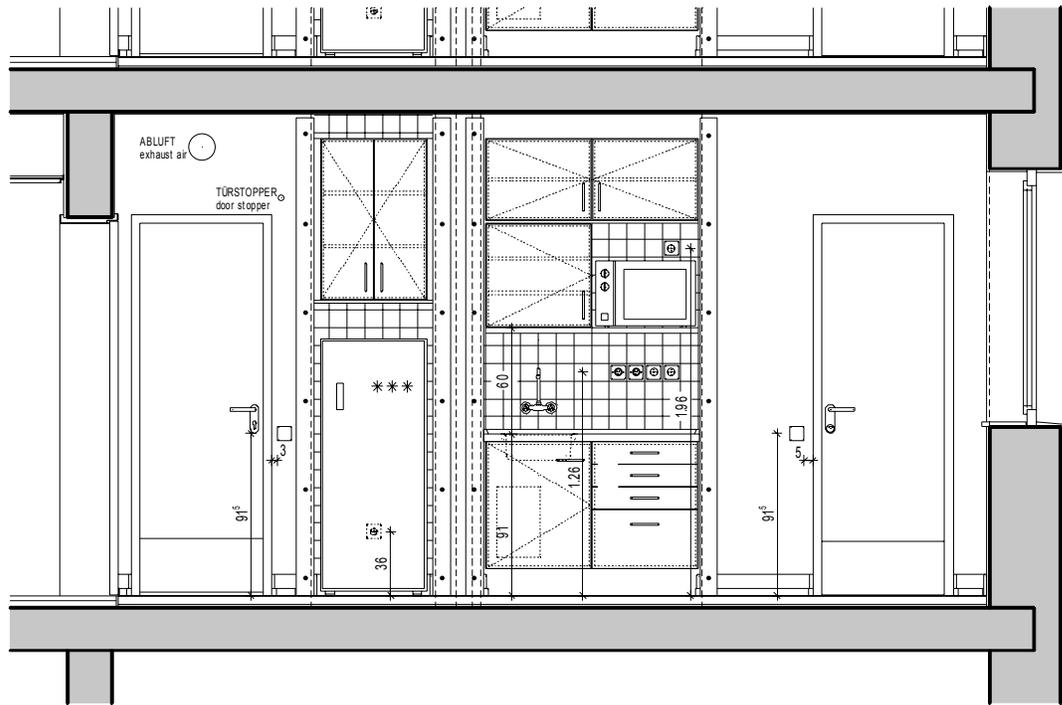


Fig. 06.5.4 Schnitt D-D

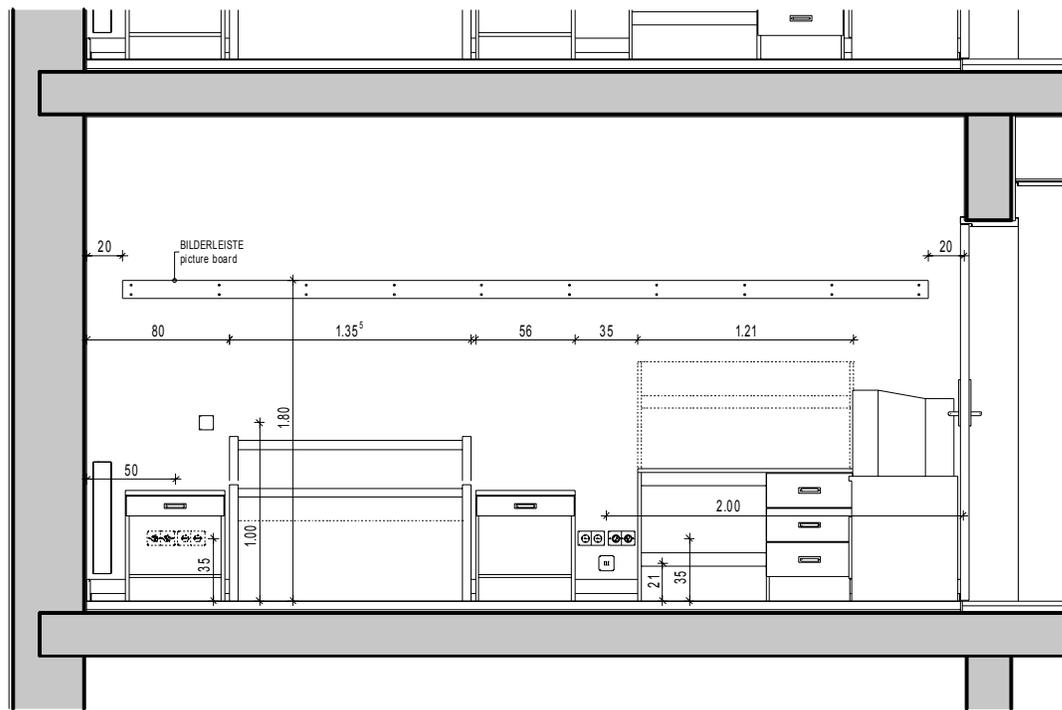

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.5.5 Schnitt E-E


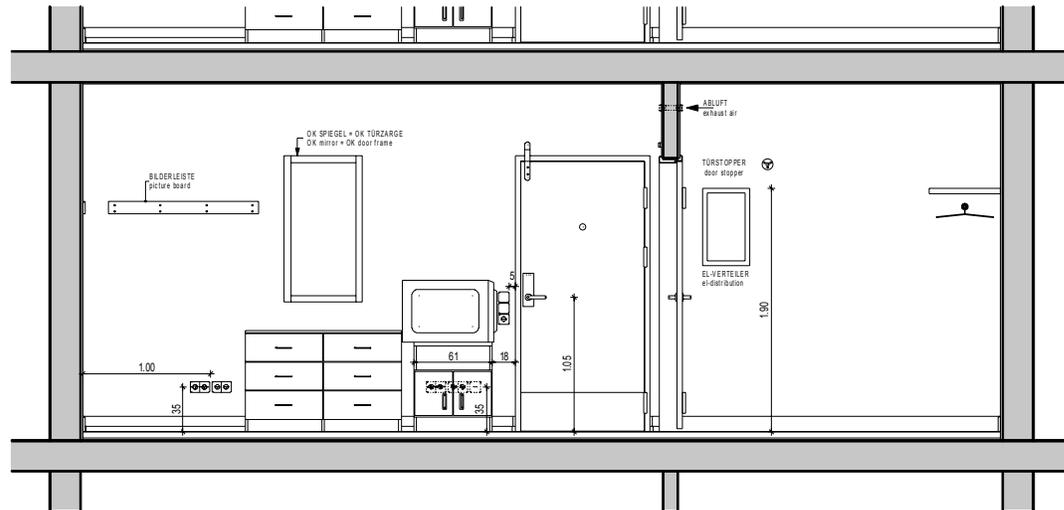


Fig. 06.5.6 Schnitt F-F

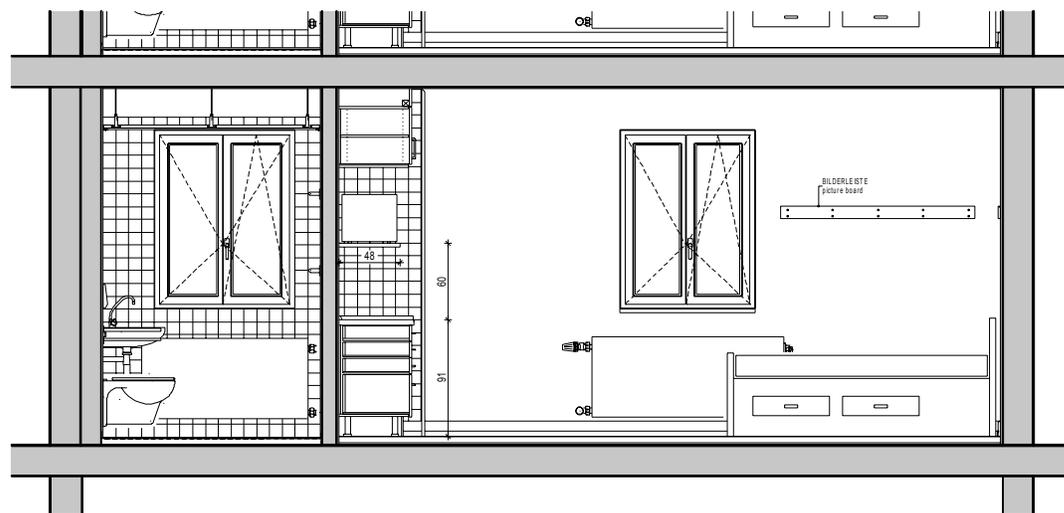

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13


B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

Fig. 06.5.7 Schnitt G-G

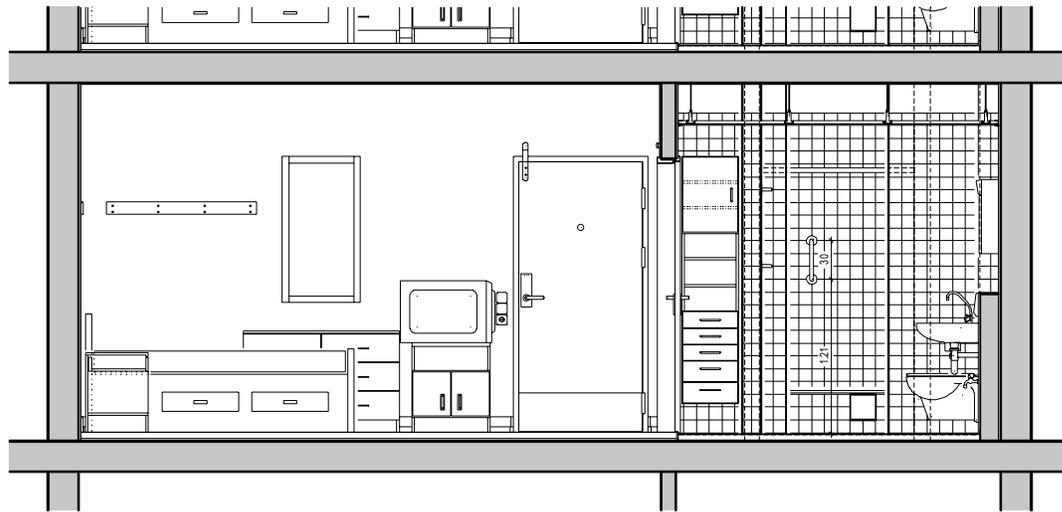

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

	QUELLE
<p>Nachfolgend sind die Möbelabmessungen für die Einrichtung der Schlafräume für die Soldaten aufgelistet. Diese Möbel sind bei jeder Planung als Grundausrüstung für jeden Schlafraum vorzusehen.</p>	B 01
<p>Diese Möbel liefert die US-Regierung (Die US-Regierung stellt alle Möbel auf und richtet die Räume ein). Der Spiegel wird geliefert, die Aufhängung ist im Projekt auszuführen und mit auszuschreiben.</p>	B 02
<p>Möbelabmessungen (Schlafräume/Soldaten):</p>	B 03
<p>Bett Breite: 1,10 m Länge: 2,10 m Kopfteilhöhe: 0,76 m</p>	B 04
<p>Nachttisch Breite: 0,56 m Tiefe: 0,49 m Höhe: 0,62 m</p>	B 05
<p>Arbeitstisch Breite: 1,21 m Tiefe: 0,61 m Höhe: 0,74 m</p>	B 06
<p>Aufsatz Arbeitstisch Breite: 1,22 m Tiefe: 0,30 m Höhe: 0,60 m</p>	B 07
<p>Unterschrank mit offenen Fächern Breite: 0,61 m Tiefe: 0,61 m Höhe: 0,70 m</p>	B 08
<p>Spiegel Breite: 0,61 m Höhe: 1,14⁵ m</p>	B 09
<p>Stuhl Grundfläche: 0,50/0,55 m</p>	B 10
<p>Kühlschrank Breite: 0,60 m Tiefe: 0,60 m Höhe: 1,45 m</p>	B 11
<p>Schrank mit Schubfächern (im Schrankraum) Breite: 0,49 m Tiefe: 0,48⁵ m Höhe: 1,12 m</p>	B 12
<p>Vorraum Grundriss Fig 06.3 Hocker Durchmesser ca. 42 cm Höhe ca. 72cm</p>	B 13
	B 14
	B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

	QUELLE	
Nachfolgend sind die Möbelabmessungen für die Einrichtung der Schlaf- und Wohnräume (NCO-Räume) aufgelistet. Diese Möbel sind bei jeder Planung als Grundausstattung für jeden Schlafrum vorzusehen		B 01
Diese Möbel liefert die US-Regierung (Die US-Regierung stellt alle Möbel auf und richtet die Räume ein). Der Spiegel wird geliefert, die Aufhängung ist im Projekt auszuführen und mit auszuschreiben.		B 02
Möbelabmessungen (Schlafräume/NCO):		B 03
Bett		
Breite: 1,36 m		
Länge: 2,10 m		B 04
Kopfteilhöhe: 0,76 m		
Nachttisch(2 Stück)		B 05
Breite: 0,56 m		
Tiefe: 0,49 m		
Höhe: 0,62 m		B 06
Arbeitstisch		
Breite: 1,21 m		
Tiefe: 0,61 m		
Höhe: 0,74 m		B 07
Aufsatz Arbeitstisch		
Breite: 1,21 m		
Tiefe: 0,30 m		
Höhe: 0,60 m		B 08
Unterschrank mit offenen Fächern		
Breite: 0,61 m		
Tiefe: 0,60 m		
Höhe: 0,70 m		B 09
Spiegel		
Breite: 0,615 m		
Höhe: 1,14 ⁵ m		B 10
Stuhl		
Grundfläche: 0,50/0,55 m		B 11
Kühlschrank		
Breite: 0,60 m		
Tiefe: 0,60 m		
Höhe: 1,45 m		B 12
Kommode		
Breite: 1,22 m		
Tiefe: 0,61 m		
Höhe: 0,74 m		B 13
Schrank mit Schubfächern (im Schrankraum)		
Breite: 0,49 m		
Tiefe: 0,48 ⁵ m		
Höhe: 1,12 m		B 14
		B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

QUELLE

Möbeleinrichtung, Beschaffung im Projekt:

(Diese Möbel sind im Projekt zu beschaffen und einzubauen).

Schrankraum - Schlafraum

Ablage über Eck, Seitenunterstützung

Ablage/Stütze 40 mm dick


Breite mind. 0,60 m

Aufhängemöglichkeit für Bekleidung

Die nachfolgende **Fig. 06.6** stellt einen Regelquerschnitt dar. Die genaue Ausführung bzw. Einteilung und Anordnung ist den Standard-Grundrissen und den Schnitten zu entnehmen.

Fig. 06.6 Einrichtung Schrankraum

* Schrankabmessungen beachten!

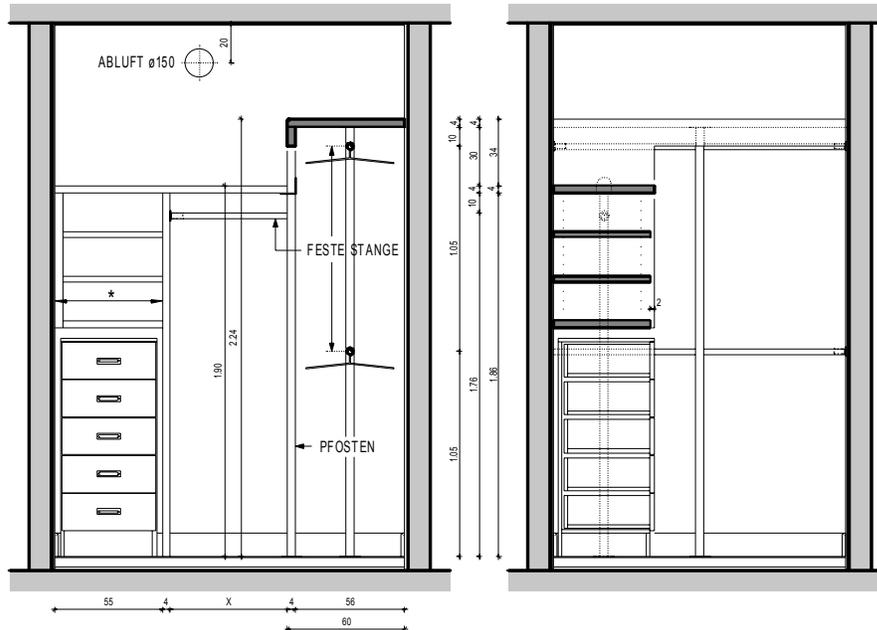

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1

QUELLE

Schrank im NCO-Badezimmer

In jedem NCO-Badezimmer ist ein Schrankelement einzubauen. Ausführung aus mind. 19mm dicken, mit Schichtstoff 0,8mm belegten Platten herzustellen. Qualität und Ausführung auch in Bezug auf die Beschläge wie die Küchenmöbelprodukte.

Der Unterschrank mit 5 Schubladen, diese mit Metallvollauszügen. Das Zwischenteil mit fest eingebauten Fachböden. Das Oberteil mit einer Drehtüre und innenliegenden höhenverstellbaren Fachböden.


Modell Ausführung	weiß
Metallbügelgriff	Chrom-glanz
Artikel Nr.	101
Griffanordnung	senkrecht
Bänder Ganzmetall	110 Grad
Erzeugnis	Hettich
Artikel	Nr. 110
Alle Aufhängelaschen aus WST. 1.4301	
Erzeugnis	Becker-Küche 76 229 Karlsruhe

Alternativ sind Hersteller solcher Schränke die Küchenmöbelhersteller.

Abmessungen:

Breite	0,445m
Tiefe	0,32 m
Höhe	1,936m
Artikel Nr.	BZS-445 L/R

Fig. 06.7 Schrank NCO-Badezimmer

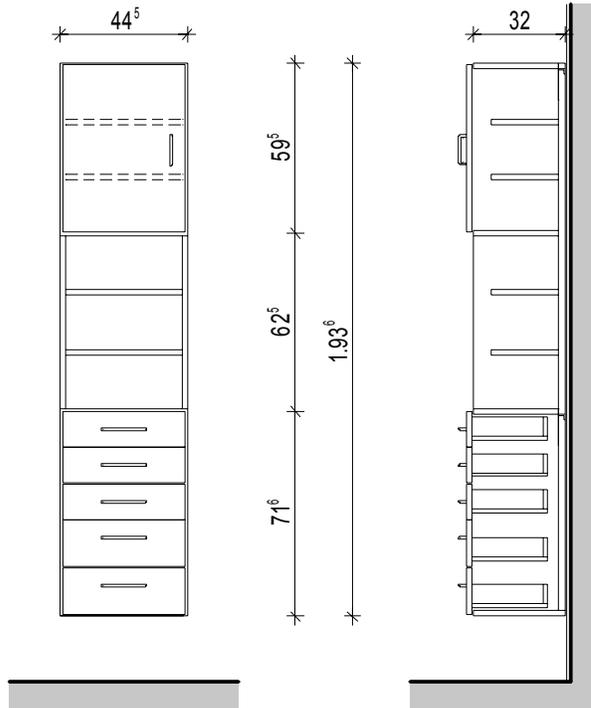

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14


B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

QUELLE

Fig. 06.8 Teeküche – 1,25m (1,20m)

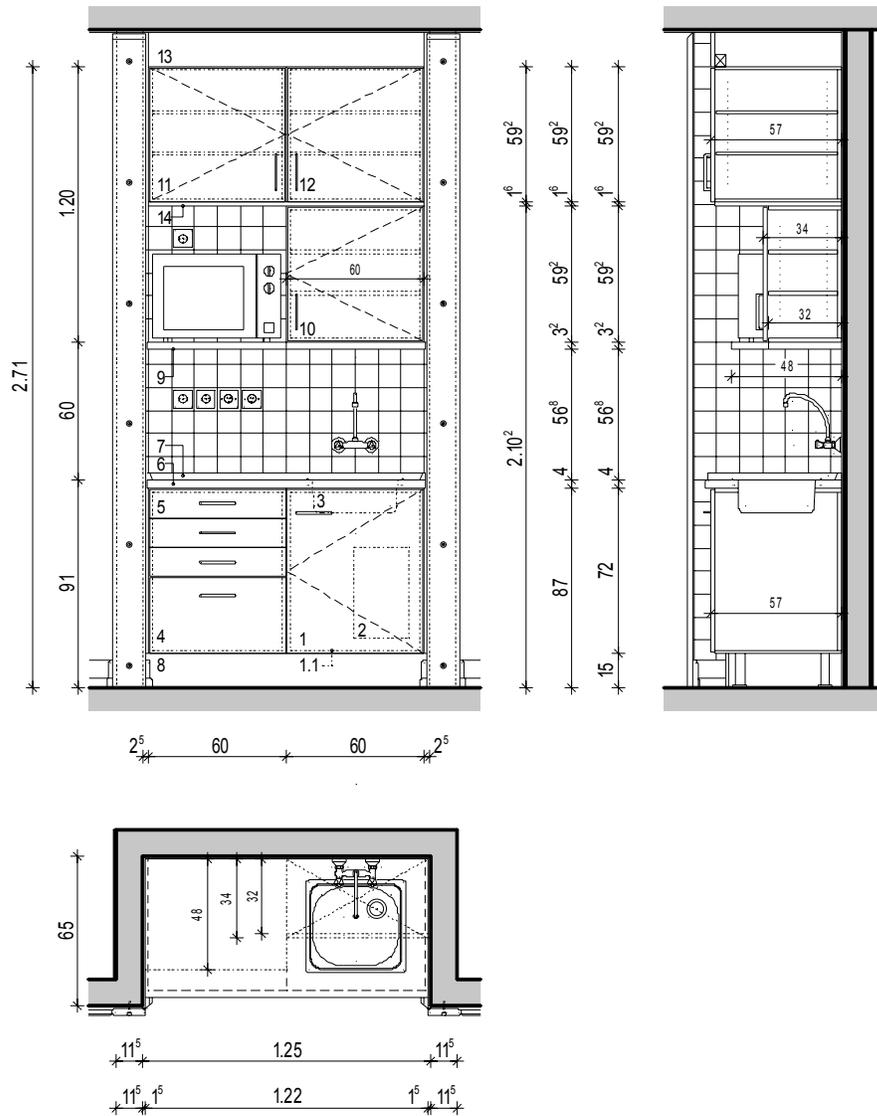

Nachstehende Artikelangaben beziehen sich auf das Fabrikat BECKER.

Die Hängeschrankschichten reichen von 460mm - 912mm und richten sich nach den vorhandenen lichten Raumhöhen.

(Für die spiegelbildliche Anordnung der Teeküche stehen die Artikelangaben in Klammern)

1	US 60-40R (US 60-40L)	11	HN 60-30L (HN 60-30R)	h=912mm, b=600mm, t=570mm
1.1	ZE 350-E		H 60-30L (H 60-30R)	h=720mm, b=600mm, t=570mm
2	ZE 33-0		HM 60-30L (HM 60-30R)	h=592mm, b=600mm, t=570mm
3	RIEBER E43	12	HN 60-30R (HN 60-30L)	h=912mm, b=600mm, t=570mm
4	U 60-50		H 60-30R (H 60-30L)	h=720mm, b=600mm, t=570mm
5	ZESE 160		HM 60-30R (HM 60-30L)	h=592mm, b=600mm, t=570mm
6	PSR 60	13	KD 21-B	
7	ZP 1-90	14	ZEB 125-55	
8	ZSB 15-18			
9	KBA 45-B			
10	HM 60-30R (HM 60-30L)			

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14


B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

QUELLE

Fig. 06.9 Teeküche – 1,15m (1,10m)

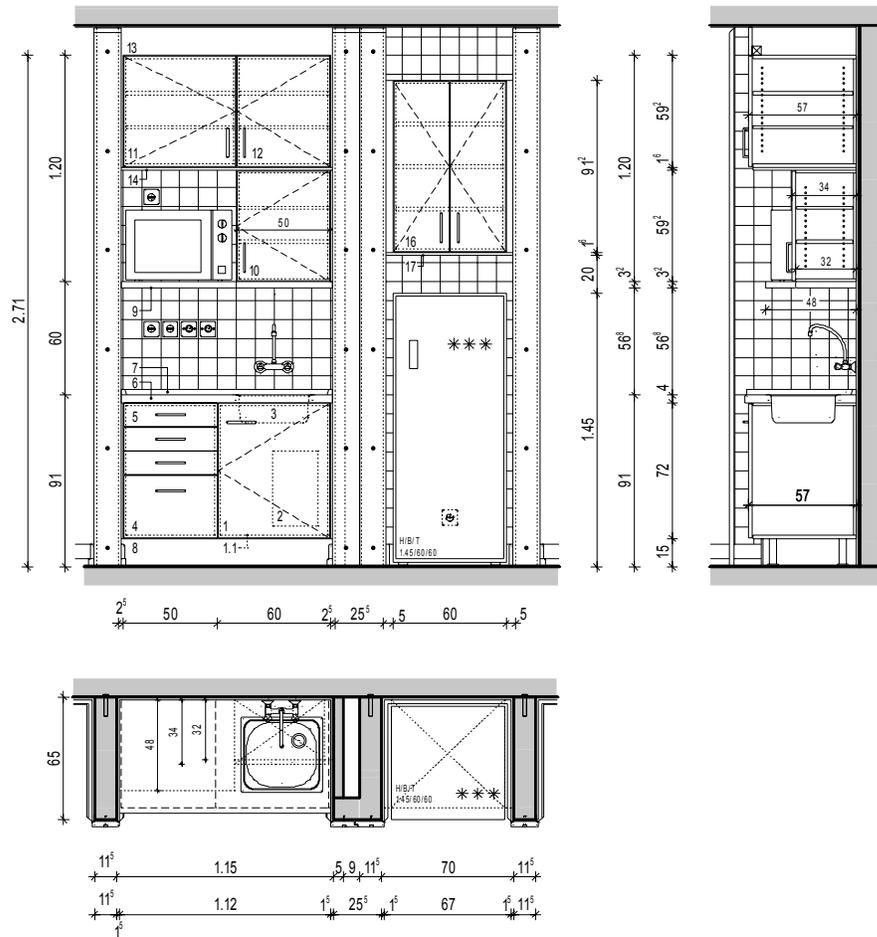

Nachstehende Artikelangaben beziehen sich auf das Fabrikat BECKER.

Die Hängeschrankhöhen reichen von 460mm - 912mm und richten sich nach den vorhandenen lichten Raumhöhen.

(Für die spiegelbildliche Anordnung der Teeküche stehen die Artikelangaben in Klammern)

1	US 60-40R (US 50-40L)	11	HN 60-30L (HN 60-30R)	h=912mm, b=600mm, t=570mm
1.1	ZE 350-E		H 60-30L (H 60-30R)	h=720mm, b=600mm, t=570mm
2	ZE 33-0		HM 60-30L (HM 60-30R)	h=592mm, b=600mm, t=570mm
3	RIEBER E43	12	HN 50-30R (HN 50-30L)	h=912mm, b=500mm, t=570mm
4	U 50-50		H 50-30R (H 50-30L)	h=720mm, b=500mm, t=570mm
5	ZESE 160		HM 50-30R (HM 50-30L)	h=592mm, b=500mm, t=570mm
6	PSR 60	13	KD 21-B	
7	ZP 1-90	14	ZEB 105-55	
8	ZSB 15-18	15	HN 60-39	
9	KBA 45-B	16	ZEB 70-55	
10	HM 50-30R (HM 50-30L)	17	BHN 03	

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14


B 15

PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkünftsgebäuden - Standard 1+1

QUELLE

Fig. 06.10 Teeküche – 1,05m (1,00m)

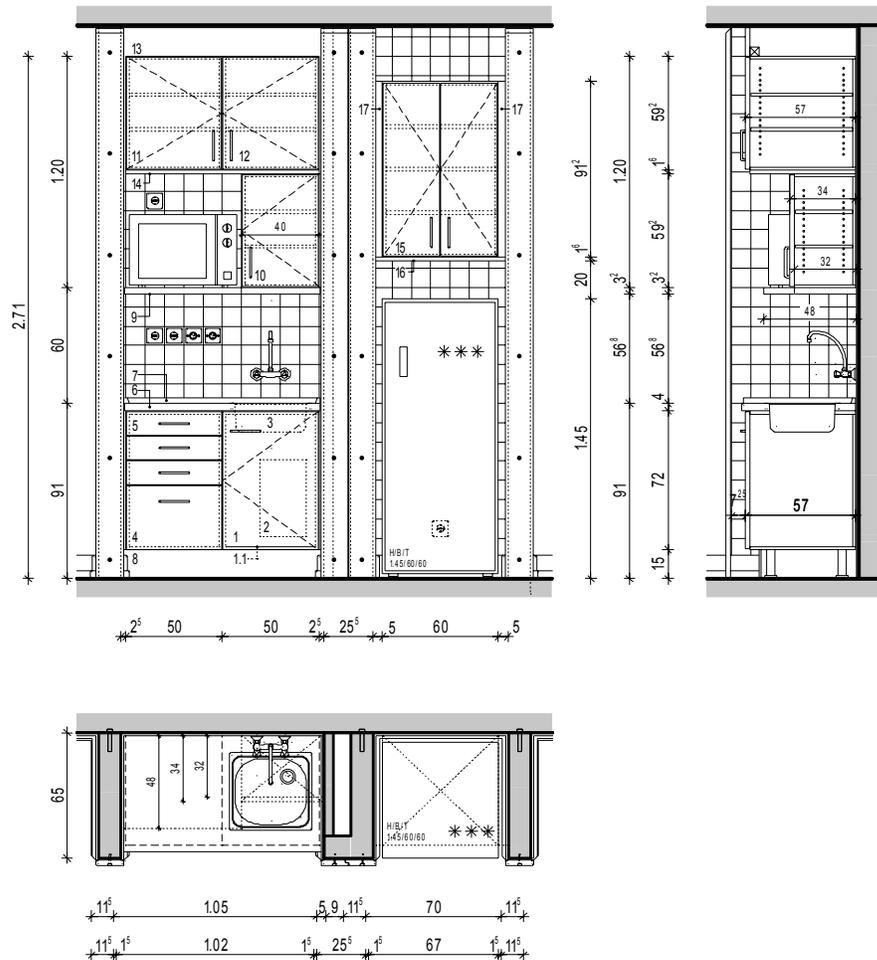

Nachstehende Artikelangaben beziehen sich auf das Fabrikat BECKER.

Die Hängeschrankhöhen reichen von 460mm - 912mm und richten sich nach den vorhandenen lichten Raumhöhen.

(Für die spiegelbildliche Anordnung der Teeküche stehen die Artikelangaben in Klammern)

1	US 50-40R (US 50-40L)	11	HN 50-30L (HN 50-30R)	h=912mm, b=500mm, t=570mm
1.1	ZE 350-E		H 50-30L (H 50-30R)	h=720mm, b=500mm, t=570mm
2	ZE 33-0		HM 50-30L (HM 50-30R)	h=592mm, b=500mm, t=570mm
3	RIEBER E43	12	HN 50-30R (HN 50-30L)	h=912mm, b=500mm, t=570mm
4	U 50-50		H 50-30R (H 50-30L)	h=720mm, b=500mm, t=570mm
5	ZESE 160		HM 50-30R (HM 50-30L)	h=592mm, b=500mm, t=570mm
6	PSR 60	13	KD 21-B	
7	ZP 1-90	14	ZEB 105-55	
8	ZSB 15-18	15	HN 60-39	
9	KBA 45-B	16	ZEB 70-55	
10	HM 40-30R (HM 40-30L)	17	BHN 03	

Artikelnummer sind vom Planer in der Afu-Bau-Phase zu überprüfen.

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15


PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebäuden - Standard 1+1


QUELLE

Fig. 06.11 Mikrowellenplatten für Teeküchen


Für Teeküchenbreite 1,25m (1,20m)

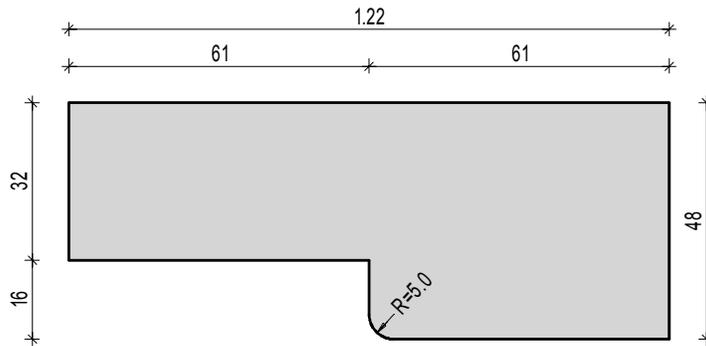

Für Teeküchenbreite 1,15m (1,10m)

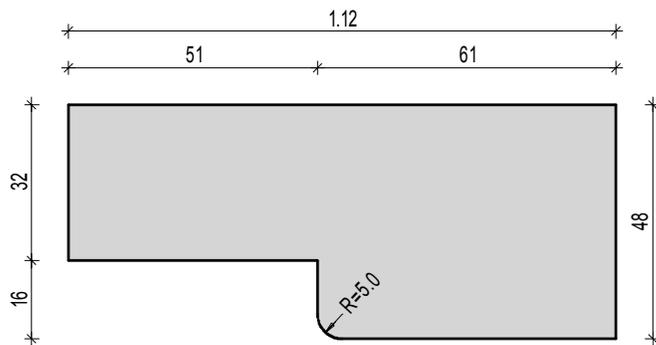

Für Teeküchenbreite 1,05m (1,00m)

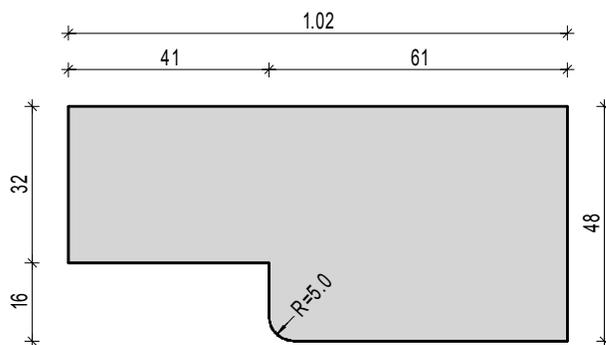

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15